

25.720.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.2209 (1020-238)
Tanımı	Anma Debisi 170-180 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46841,00	5357,00	2678,50
2014	51530,00	5900,00	2950,00
2015	47560,00	6490,00	3245,00
2016	57400,00	8120,00	4060,00
2017	65410,00	8730,00	4365,00
2018	83760,00	2510,00	1255,00
2019	84430,00	3180,00	1590,00
2020	105300,00	3730,00	1865,00
2021	135600,00	4560,00	2280,00
2022-1	235046,00	5171,00	2585,50
2022-2	258609,20	5746,70	2873,35
2022-3	259981,00	7118,50	3559,25
2023-1	326392,90	10267,90	5133,95
2023-2	426954,30	15954,30	7977,15
2024	498578,60	25828,60	12914,30

25.720.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

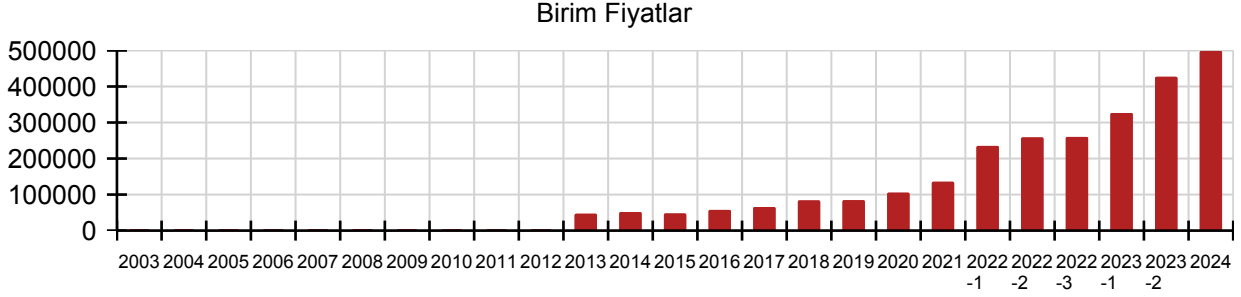

Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.2209		Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	36,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	36,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.