

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1560 (833-590)
Tanımı	Dahili elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	105,00	15,00	7,50
2014	100,00	15,00	7,50
2015	99,50	16,50	8,25
2016	105,00	20,70	10,35
2017	107,00	22,30	11,15
2018	115,00	25,60	12,80
2019	149,00	32,30	16,15
2020	155,00	38,00	19,00
2021	187,00	46,40	23,20
2022-1	244,00	46,40	23,20
2022-2	295,66	46,40	23,20
2022-3	310,00	60,50	30,25
2023-1	406,00	94,00	47,00
2023-2	553,00	151,00	75,50
2024	931,00	287,00	143,50

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

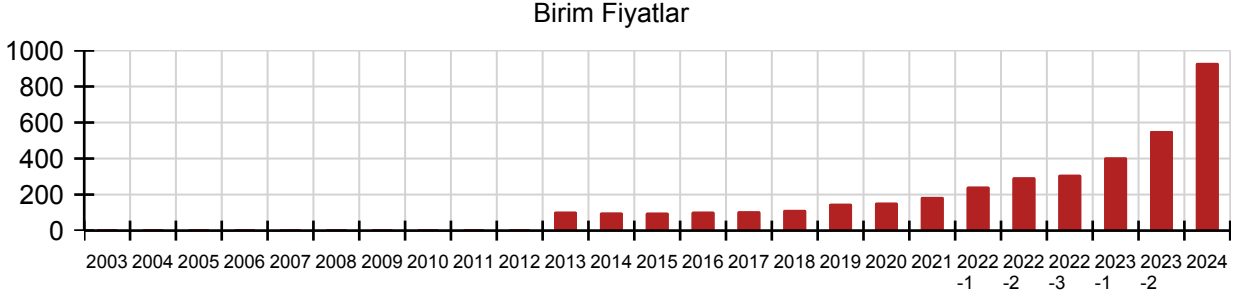

Yapım Şartları

dâhili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünümlü olmalıdır. Siren minimum 100 dB/m ses şiddetinde olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

35.415.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1560		Dahili elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.