

25.740.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1206 (1040-156)
Tanımı	Ø116-Ø125 Yangın Durdurucu Sargı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	78,00	8,00	4,00
2019	101,00	10,20	5,10
2020	117,00	12,00	6,00
2021	146,00	14,70	7,35
2022-1	227,81	21,56	10,78
2022-2	327,85	21,56	10,78
2022-3	334,41	28,13	14,07
2023-1	381,25	43,75	21,88
2023-2	528,13	71,88	35,94
2024	621,25	118,75	59,38

25.740.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

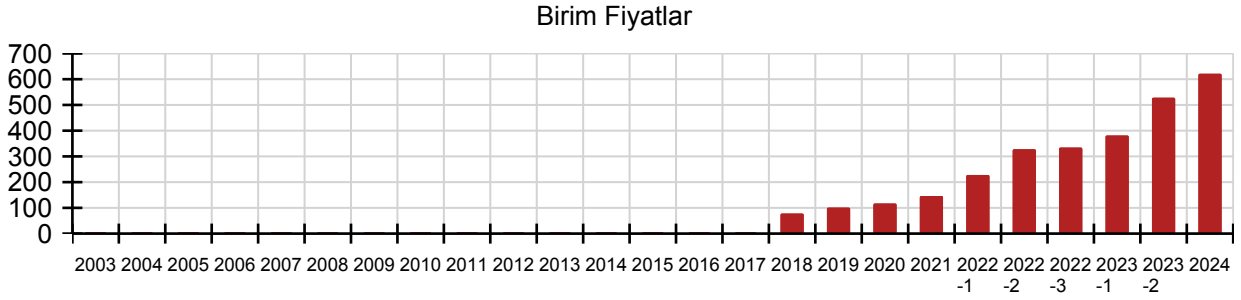

Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişleyen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.740.1206		Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.