

25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.1100 (1030-100)
Tanımı	Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4200,00	50,00	25,00
2014	4500,00	55,00	27,50
2015	5400,00	60,50	30,25
2016	5420,00	76,00	38,00
2017	6770,00	82,00	41,00
2018	5110,00	94,00	47,00
2019	5390,00	119,00	59,50
2020	5420,00	140,00	70,00
2021	6990,00	171,00	85,50
2022-1	9643,75	256,25	128,13
2022-2	13680,38	256,25	128,13
2022-3	13757,25	333,13	166,57
2023-1	14078,75	516,25	258,13
2023-2	19156,25	843,75	421,88
2024	20630,00	1392,50	696,25

25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

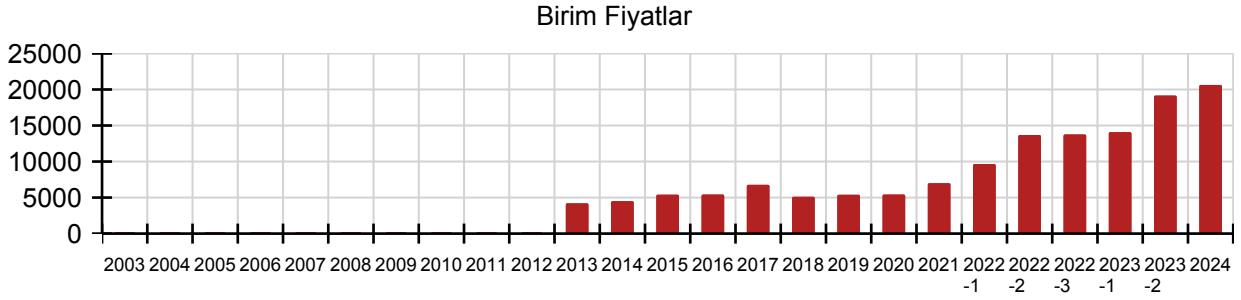

Yapım Şartları

Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya (RAL 3001) ile boyanmış, makarası azami 800 mm'den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25 mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm'den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384'e uygun, % 1 ila % 6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1" ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçhizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştilirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.1100		Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.