

25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.1200 (1030-110)
Tanımı	Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3950,00	50,00	25,00
2014	4230,00	55,00	27,50
2015	5080,00	60,50	30,25
2016	5100,00	76,00	38,00
2017	6370,00	82,00	41,00
2018	5440,00	94,00	47,00
2019	6110,00	119,00	59,50
2020	6140,00	140,00	70,00
2021	7920,00	171,00	85,50
2022-1	11993,75	256,25	128,13
2022-2	17040,88	256,25	128,13
2022-3	17117,75	333,13	166,57
2023-1	17478,75	516,25	258,13
2023-2	23743,75	843,75	421,88
2024	25442,50	1392,50	696,25

25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

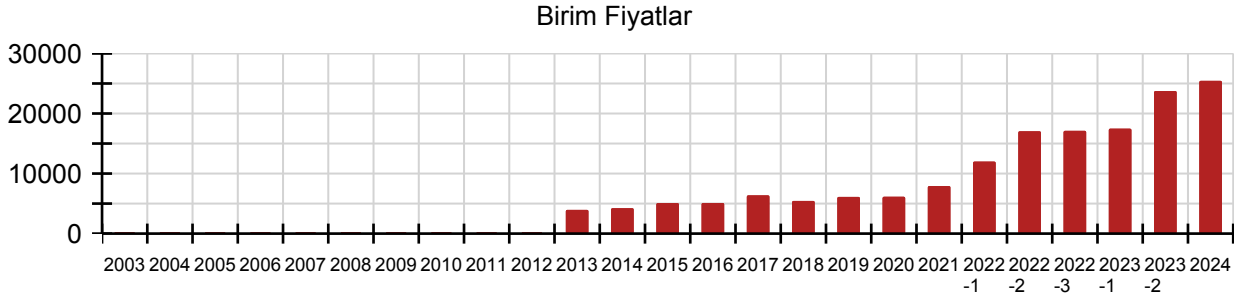

Yapım Şartları

Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm'den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm'den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222'ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2" köpük mikseri olan, içinde min. 50 lt köpük bidonu, köpük emiş hortumu, 2" tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçhizatı içine alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.1200		Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.