

25.727.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.727.1107
Tanımı	120 lt dahil - 180 lt'ye kadar Tüp (silindir) ve Donanımı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	13949,00	225,00	112,50
2020	15360,00	264,00	132,00
2021	19800,00	323,00	161,50
2022-1	27325,00	500,00	250,00
2022-2	38859,75	500,00	250,00
2022-3	39009,75	650,00	325,00
2023-1	56631,25	1006,25	503,13
2023-2	79500,00	1625,00	812,50
2024	88345,00	2682,50	1341,25

25.727.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

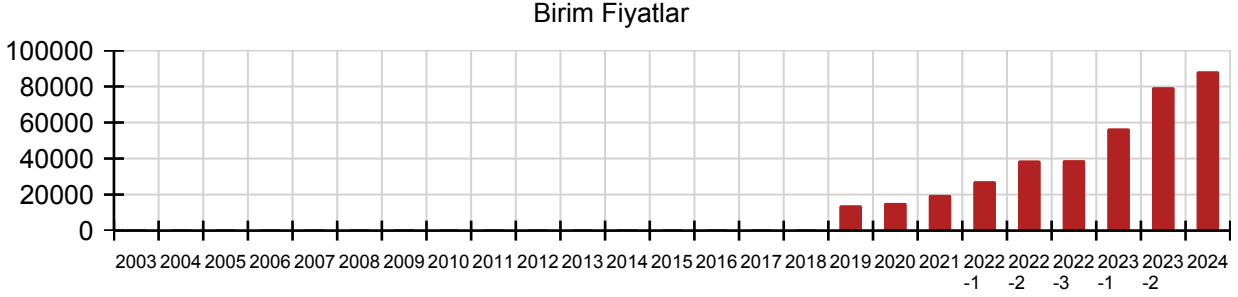

Yapım Şartları

Sistemde kullanılacak HFC227EA silindirleri 2010-35-AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği T. P. E. D. direktifine uygun onaylı, ? logolu ve TS EN ISO 9809-1: 2010 standartlarında üretilmiş dikişsiz veya TS EN 13322-1 standardına göre üretilmiş dikişli çelik çekme olacaktır. Silindirlere dolumun yapıldığı tankının seri numaraları bulunacaktır. Silindirler 25 - 42 bar basıncı ile kullanılacak olup silindir üzerindeki HFC227EA sistem valfi CE işaretli ve dövme pirinç gövdeli olacaktır. HFC227EA tüp valfleri üzerinde aşırı basınç altında açılmak üzere emniyet mekanizmaları bulunacak ve yine HFC227EA valfi üzerinde silindir iç basınçlarını izlemek üzere basınç göstergesi bulunacak, tüplerin duvar montaj kitleri ile işyerinde temini ve montajı sağlanacaktır.

Not: Tüplerin çoklu bağlantılarında boşaltma hortumu ve çekvana dâhil olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.1107		120 lt dahil - 180 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.