

43.572.1809 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.572.1809	(36.18510)
Tanımı	Çapı 225 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	140,13	0,00	0,00
2014	153,63	0,00	0,00
2015	170,38	0,00	0,00
2016	180,00	0,00	0,00
2017	224,07	0,00	0,00
2018	275,13	0,00	0,00
2019	377,93	0,00	0,00
2020	467,38	0,00	0,00
2021	582,38	0,00	0,00
2022-1	1021,25	0,00	0,00
2022-2	1345,00	0,00	0,00
2022-3	1390,00	0,00	0,00
2023-1	2025,13	0,00	0,00
2023-2	3062,75	0,00	0,00
2024	3124,50	0,00	0,00

43.572.1809 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

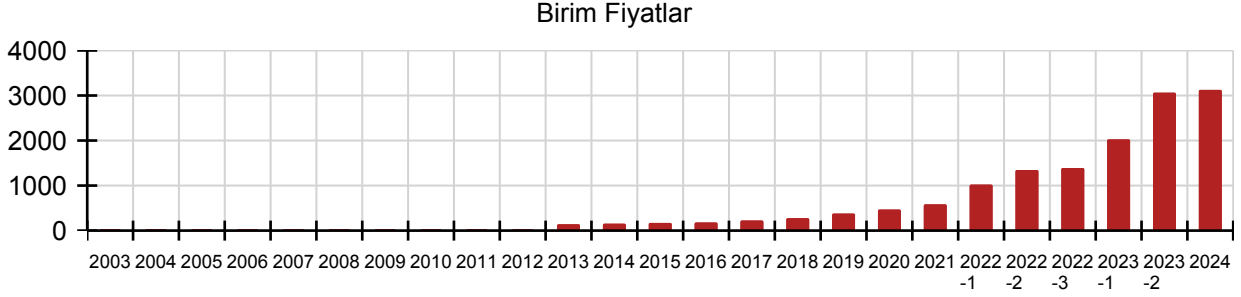

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø225 mm, basınç dayanımı 10 atü olan PVC boru hatlarında, abone bağlantıları için priz kolyelerinin (Servis Te, branşman ayırıcı) iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, bulonlu veya yapıştırılmalı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; priz kolyenin ve borunun bağlantı yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, borunun branşman çıkışı için gerekli çap boyutunda düzgün dairesel olarak delinmesi, hendek içine indirilmeden önce (Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, boru yataklaması ve gömlekleme ile geri dolgusu yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve birim fiyat tarifleri esas alınacaktır), boru yataklamasının yapılması, hendek içerisine indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, basınç deneyi için su temini, makina araç, gereçleri, malzeme ve zayıatı, priz kolyesi gösterge bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, priz kolyelerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre PVC boru hattı üzerinde tespit edilen priz kolyelerinin (Servis Te) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1809 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2209	08.80010	Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.