

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.645.1011 (36.21277)

Tanımı Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu Makine ile, kafe

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	351,86	0,00	0,00
2020	442,69	0,00	0,00
2021	600,70	0,00	0,00
2022-1	1042,74	0,00	0,00
2022-2	1395,30	0,00	0,00
2022-3	1475,45	0,00	0,00
2023-1	2043,78	0,00	0,00
2023-2	3035,88	0,00	0,00
2024	3937,91	0,00	0,00

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

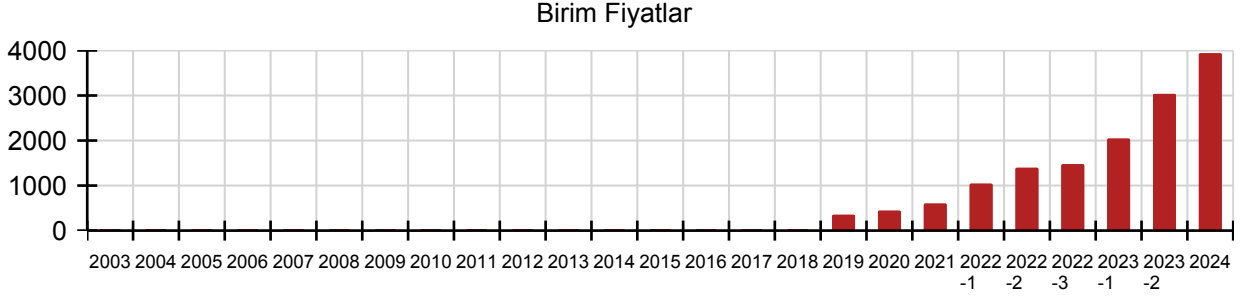

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, TSE standartları TS EN 10218-1, TS EN 10218-2 ve TS EN10223-3'e uygun çekme mukavemeti 350-500 N/mm² aralığında yumuşak çelik telin, kopma uzaması minimum %10 olan örgü telin (min.Ø2,2 mm), kenar (çerçeve) telin (min. Ø2,7 mm) ve bağlama telinin gerekli deneyleri yapılmak suretiyle temin edilmesi, bu malzemelerindeniz altında oluşabilecek korozif ortam şartlarına uygun olacak şekilde gerekli kalınlıklarda TS EN 10244-2 ye uygun çinko veya çinkoalaşımli (çinko %95 Alüminyum %5) kaplama (A sınıfı), üzerine TS EN 10245-2 ve TS EN 10245-3'e uygun kalınlıklarda PVC veya PE bazlımalzeme ile kaplanması, çift bükümlü, altıgen şekilli ve 6x8 cm göz aralıklı gabion sepetin hazırlanması, veya bu esaslarda hazırlanmışsepetin satın alınması, hazırlandığı veya satın alındığı yerden işbaşına dolgunun yapılacağı yere (dubaya veya karaya) kadar nakli ile yatayve düşey taşıma,yuvarlanmış taşın ocaktan veya dereden el veya makina ile çıkarılarak temin edilmesi, İdarenin uygun gördüğüanalizlerinin yapılması, malzemenin 150-250 mm'lik eleklerde elenmesi (parçacıkların enine büyüklüğü minimum 150 mm olacaktır),hazırlanan malzemelerin işbaşına (dubaya veya karaya) nakli ile yatay ve düşey taşıma, hazırlanan gabion sepetin içine projesindeöngörülen maksimum boşluk oranını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi,Gabion Sepetlerin bağlama teli veya bağlama halkalarıyla uygun bir şekilde kapatılması, projesine göre deniz deşarj hattının üzerineyerleştirilmesi için gerekli her türlü masraf, işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme vezayiatı, kafes teli ve taş bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, kafes tel ve taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerineyerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan deniz deşarj hattı üzerine yerleştirilen gabionsepetlerinin m³ (metreküp) miktarıdır.Not:1) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabuledilecektir.2) İmalatta kullanılan taşın nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.645.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.149.1111	04.2611	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)	m³	1,000000
43.120.1008	08.022/İB-3	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	m³	1,000000
19.100.1074	03.576	Maçula'nın (60 tonluk) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000
19.100.1064	03.574/3	Klapeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
19.100.1071	03.575/3	Romorkör'ün (310 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,020000
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
40.110.3219		Komple Dalgıç Takımı	SA	0,010000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,080000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.