

43.696.1174 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1174

Tanımı Çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (Çözülmüş oksijen ölçüm sensörü bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

43.696.1174 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

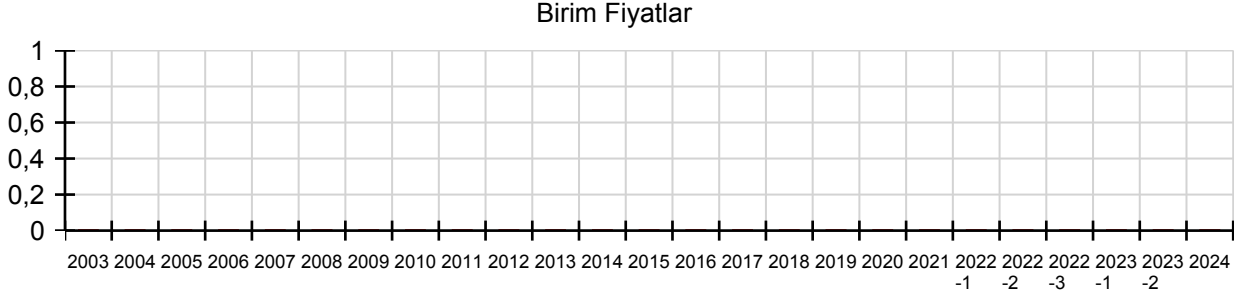

Yapım Şartları

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, kirliliklerden etkilenmeden ölçüm yapabilen PTFE diyaframlı ve sıcaklık sensörü, ölçüm elektrodu ve referans elektrodunun hepsini içinde bulunduran, ölçüm yüzeyi alt ın, cam veya platin, referans sistemi Ag/AgCl veya KNO₃-KCL olan, koruma sınıfı en az IP67, azami basınç dayanımı 6 bar, ölçüm aralığı -1200 - +1200 mV yada bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olan, laboratuarda kalibrasyonu mümkün, çalışma sıcaklığı 0 - 70 °C aralığında olan, boruya veya havuza daldırarak kullanıma uygun, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, kırılmalara karşı dayanım için koruyucu bir kılıfa sahip, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1174 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1174		Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrod / Prob)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.