

43.526.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1335

Tanımı Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	99,76	0,00	0,00
2020	118,45	0,00	0,00
2021	154,35	0,00	0,00
2022-1	302,83	0,00	0,00
2022-2	411,83	0,00	0,00
2022-3	414,26	0,00	0,00
2023-1	625,01	0,00	0,00
2023-2	936,34	0,00	0,00
2024	1361,33	0,00	0,00

43.526.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

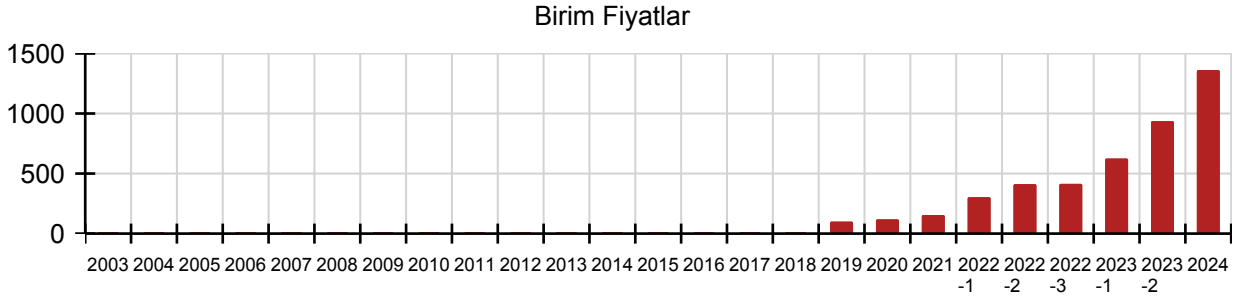

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø600/200 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik vesu temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerindeki muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1335		Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
10.450.4202	04.464/A02	Ø =200 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.