

44.100.1952 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	44.100.1952 (019.102)
Tanımı	3/4" çapında, 30 mm izolasyon kalınlığında, izolasyon dış çapı 90 mm olan Polistren Boru İzolasyonu
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,22	1,91	0,00
2014	9,02	2,10	0,00
2015	10,00	2,00	0,00
2016	11,00	3,00	0,00
2017	13,00	3,00	0,00
2018	14,00	3,00	0,00
2019	19,00	0,00	0,00
2020	16,00	4,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.1952 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

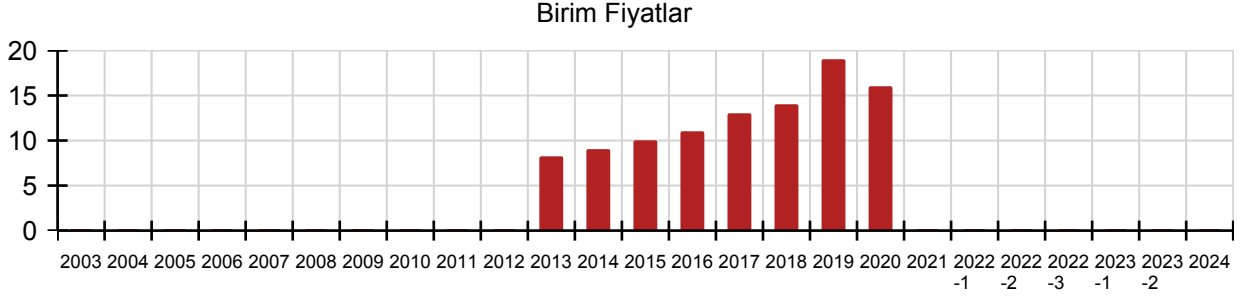

Yapım Şartları

PEFABRİK POLİSTREN BORU İZOLASYONU (Ölçü: m) izole edilecek soğuk borunun dış çapına uygun iki parça hazırlanmış 15 kg/m³ yoğunlukta polistren malzemenin sıcak bitüm ile boşluksuz olarak boru üzerine yapıştırılarak bir bütün hale getirilmesi, dirseklerin ve 2"e kadar vanaların parça polistren ile izolasyon kalınlığına uygun olarak kaplanması, boşlukların sıcak bitüm kit ile doldurulması, izolasyonların sarkmaması için belli aralıklarda bağ teli ile sıkıştırılması, birbirinin üzerine binecek şekilde kaliteli Amerikan bezi sarılması ve tutkal ile tutkalanması, tutkalın kurumasına müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam teknil malzeme ve işçilik dahil olmak üzere iş yerinde yapılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1952 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.