

44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1955 (019.105)

Tanımı 11/2" çapında, 40 mm izolasyon kalınlığında, izolasyon dış çapı 130 mm olan Polistren Boru İzolasyonu

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,61	2,25	0,00
2014	12,75	2,47	0,00
2015	13,00	3,00	0,00
2016	14,00	4,00	0,00
2017	16,00	4,00	0,00
2018	18,00	5,00	0,00
2019	24,00	0,00	0,00
2020	20,00	6,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

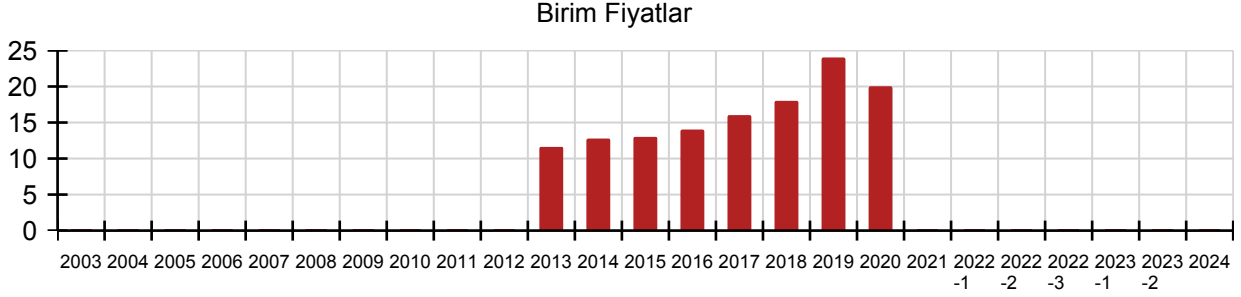

Yapım Şartları

PEFABRİK POLİSTREN BORU İZOLASYONU (Ölçü: m) izole edilecek soğuk borunun dış çapına uygun iki parça hazırlanmış 15 kg/m³ yoğunlukta polistren malzemenin sıcak bitüm ile boşluksuz olarak boru üzerine yapıştırılarak bir bütün hale getirilmesi, dirseklerin ve 2"e kadar vanaların parça polistren ile izolasyon kalınlığına uygun olarak kaplanması, boşlukların sıcak bitüm kit ile doldurulması, izolasyonların sarkmaması için belli aralıklarda bağ teli ile sıkıştırılması, birbirinin üzerine binecek şekilde kaliteli Amerikan bezi sarılması ve tutkal ile tutkalanması, tutkalın kurummasına müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam teknil malzeme ve işçilik dahil olmak üzere iş yerinde yapılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.