

44.100.1957 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1957 (019.107)

Tanımı 2 1/2" çapında, 50 mm izolasyon kalınlığında, izolasyon dış çapı 180 mm olan Polistren Boru İzolasyonu

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	15,56	2,25	0,00
2014	17,08	2,47	0,00
2015	18,00	3,00	0,00
2016	20,00	4,00	0,00
2017	23,00	4,00	0,00
2018	25,00	5,00	0,00
2019	33,00	0,00	0,00
2020	28,00	6,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.1957 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

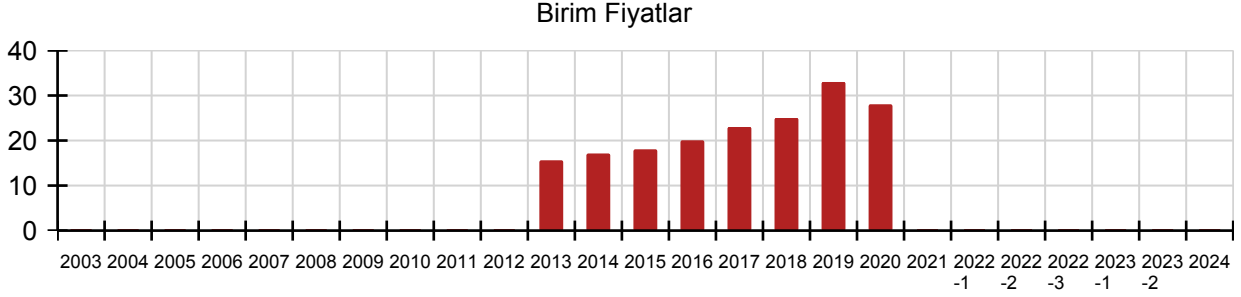

Yapım Şartları

PEFABRİK POLİSTREN BORU İZOLASYONU (Ölçü: m) izole edilecek soğuk borunun dış çapına uygun iki parça hazırlanmış 15 kg/m³ yoğunlukta polistren malzemenin sıcak bitüm ile boşluksuz olarak boru üzerine yapıştırılarak bir bütün hale getirilmesi, dirseklerin ve 2"e kadar vanaların parça polistren ile izolasyon kalınlığına uygun olarak kaplanması, boşlukların sıcak bitüm kit ile doldurulması, izolasyonların sarkmaması için belli aralıklarda bağ teli ile sıkıştırılması, birbirinin üzerine binecek şekilde kaliteli Amerikan bezi sarılması ve tutkal ile tutkalanması, tutkalın kurumasına müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam teknil malzeme ve işçilik dahil olmak üzere iş yerinde yapılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1957 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.