

15.330.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.330.1011 (Y.18.245/011)

Tanımı Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	493,18	0,00	0,00
2025-Kasım	477,15	0,00	0,00
2025-Ekim	471,56	0,00	0,00
2025-Eylül	457,73	0,00	0,00
2025-Ocak	403,36	0,00	0,00
2024	294,10	0,00	0,00
2023-2	201,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	154,36	0,00	0,00
2022-3	122,56	0,00	0,00
2022-2	113,26	0,00	0,00
2022-1	95,04	0,00	0,00
2021	55,78	0,00	0,00
2020	44,90	0,00	0,00
2019	38,81	0,00	0,00
2018	33,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.330.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

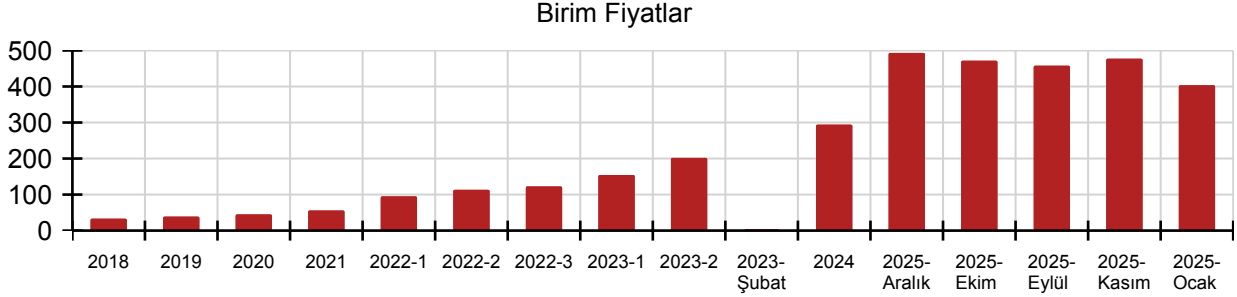

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli betonarme çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden, Ø 5 mm çaplı matkap ile betonarme çatı da dâhil olmak üzere m²'de en az 10 yerden delinmesi ve açılan bu deliklerden plastik rondelalı burgulu galvanizli çiviler ile levhanın çatıya monte edilmesi, saçak alını, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçığa paralel olarak döşenecek ilk sıra kiremidin oturacağı 2,5x3,5 cm'lik çıtanın tespiti, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan alan hesaplanır.

Not:

- 1) Saçak, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların yalıtılması, ilk sıra kiremidin üzerine oturacağı çıtanın tespiti, işçilik ve malzeme bedelleri bu fiyata dâhildir.
- 2) Eğimi %10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.
- 3) Eğimi %50'den fazla olan çatılarda çivi sayısı arttırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.330.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5497	04.608/1	Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası	m²	1,250000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
10.240.9113	04.721/5	Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi	Adet	10,000000
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.