

25.220.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.220.1221 (160-221)

Tanımı 80 m² serpantin alanlı, PN 16, bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun), EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1711216,85	22559,24	11279,62
2025-Kasım	1693749,97	22335,11	11167,56
2025-Ekim	1646045,63	21806,15	10903,08
2025-Eylül	1618841,31	21130,39	10565,20
2025-Ocak	1416497,46	18257,38	9128,69
2024	1261415,90	13882,15	6941,08
2023-2	1141072,08	8488,58	4244,29
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	813934,55	5289,48	2644,74
2022-3	633298,00	3534,63	1767,32
2022-2	632288,27	2786,68	1393,34
2022-1	289261,46	2642,75	1321,38
2021	195368,64	1710,09	855,04
2020	140051,89	1411,25	705,63
2019	116746,16	1202,90	601,45
2018	91692,00	1480,00	740,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.220.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

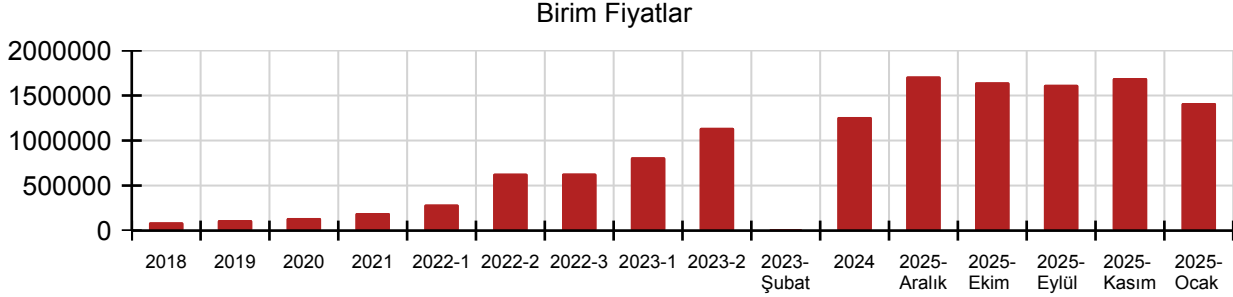

Yapım Şartları

2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemedenden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında rabbitz teline dikili taş yünü şilte (klor içeriği < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dâhil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.220.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.