

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5215 (193-215)

**Tanımı** Ø=700, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14900,05	1790,33	895,16
2025-Kasım	14750,81	1774,96	887,48
2025-Ekim	14340,18	1730,85	865,43
2025-Eylül	14080,86	1676,61	838,31
2025-Ocak	12305,63	1449,38	724,69
2024	10791,00	1098,50	549,25
2023-2	6366,88	665,63	332,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4791,75	406,75	203,38
2022-3	4075,31	262,44	131,22
2022-2	4014,75	201,88	100,94
2022-1	3139,38	201,88	100,94
2021	2028,66	132,30	66,15
2020	1450,96	108,41	54,21
2019	1259,69	92,26	46,13
2018	998,00	46,40	23,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

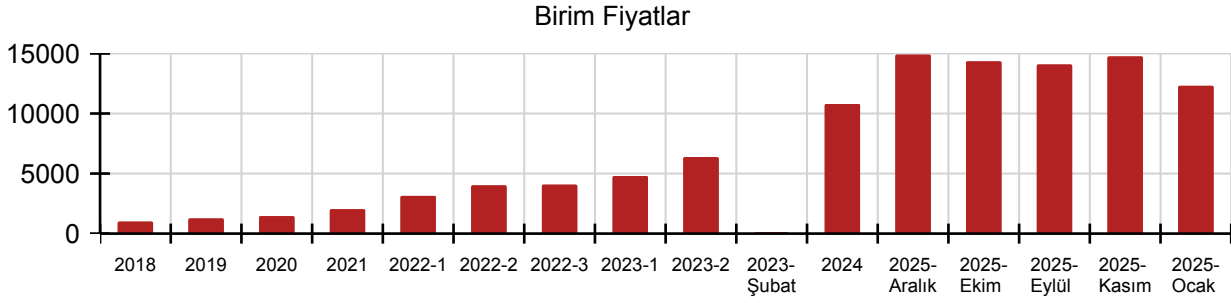

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5215		Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.