

## 25.214.5010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.214.5010

**Tanımı** 700 kW - 799 kW arası, YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI  
YOĞUŞMALI KAZANLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 661297,04    | 27422,82      | 13711,41        |
| 2025-Kasım  | 652604,04    | 27172,23      | 13586,12        |
| 2025-Ekim   | 646907,00    | 26509,75      | 13254,88        |
| 2025-Eylül  | 635327,43    | 25682,91      | 12841,46        |
| 2025-Ocak   | 530072,44    | 22197,44      | 11098,72        |
| 2024        | 458447,33    | 16822,33      | 8411,17         |
| 2023-2      | 411603,66    | 10228,66      | 5114,33         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 293020,36    | 6395,36       | 3197,68         |
| 2022-3      | 253370,13    | 4192,63       | 2096,32         |
| 2022-2      | 252436,46    | 3258,96       | 1629,48         |
| 2022-1      | 177437,00    | 3187,00       | 1593,50         |
| 2021        | 117100,00    | 2080,00       | 1040,00         |
| 2020        | 106200,00    | 1700,00       | 850,00          |
| 2019        | 80557,60     | 1446,08       | 723,04          |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.214.5010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

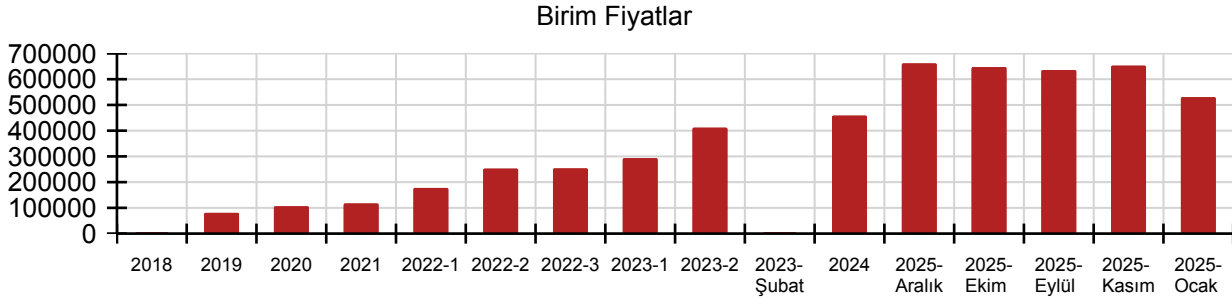

### Yapım Şartları

1000 kW'dan daha küçük kapasiteler için TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 15502-2-2 standartlarında ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince mukavim malzemelerden oluşan, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı harici oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 kW'dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dâhili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.

Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 °C / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.214.5010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                             | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                |        |           |
| 20.214.5010 |                 | 700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                 |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                           | Saat   | 27,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                     | Saat   | 29,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                            | Saat   | 29,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                       | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.