

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5201 (193-201)

**Tanımı** Ø=140, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3653,81	1185,84	592,92
2025-Kasım	3618,44	1175,66	587,83
2025-Ekim	3520,23	1146,45	573,23
2025-Eylül	3445,69	1110,51	555,26
2025-Ocak	3003,75	960,00	480,00
2024	2551,00	727,25	363,63
2023-2	1513,13	440,63	220,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1095,63	270,63	135,32
2022-3	891,89	174,69	87,35
2022-2	851,58	134,38	67,19
2022-1	541,88	134,38	67,19
2021	351,50	88,09	44,05
2020	298,30	72,20	36,10
2019	263,31	61,44	30,72
2018	187,00	32,00	16,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

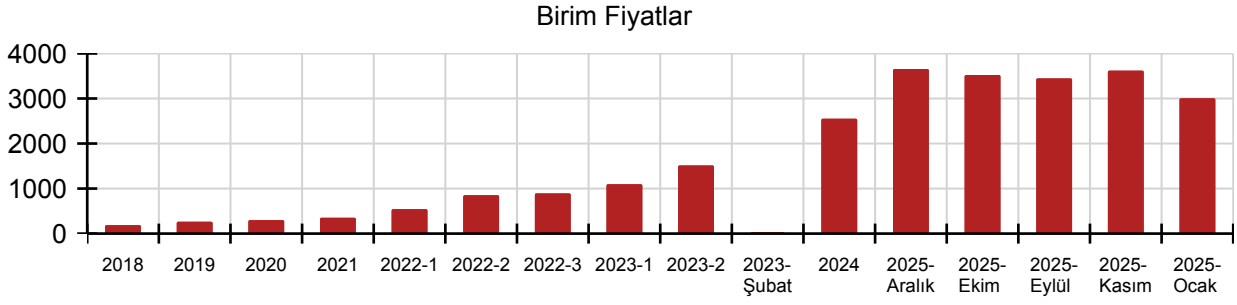

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5201		Ø 140 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.