

35.110.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 35.110.1101 (715-1051) |
| Tanımı | 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3925,59 | 463,23 | 231,62 |
| 2025-Kasım | 3880,36 | 459,25 | 229,63 |
| 2025-Ekim | 3796,10 | 447,84 | 223,92 |
| 2025-Eylül | 3744,58 | 433,80 | 216,90 |
| 2025-Ocak | 3194,30 | 375,00 | 187,50 |
| 2024 | 2750,00 | 187,00 | 93,50 |
| 2023-2 | 2070,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1700,00 | 61,00 | 30,50 |
| 2022-3 | 1230,00 | 39,40 | 19,70 |
| 2022-2 | 1217,97 | 30,30 | 15,15 |
| 2022-1 | 678,00 | 30,30 | 15,15 |
| 2021 | 381,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2020 | 326,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2019 | 297,00 | 20,70 | 10,35 |
| 2018 | 223,00 | 11,00 | 5,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

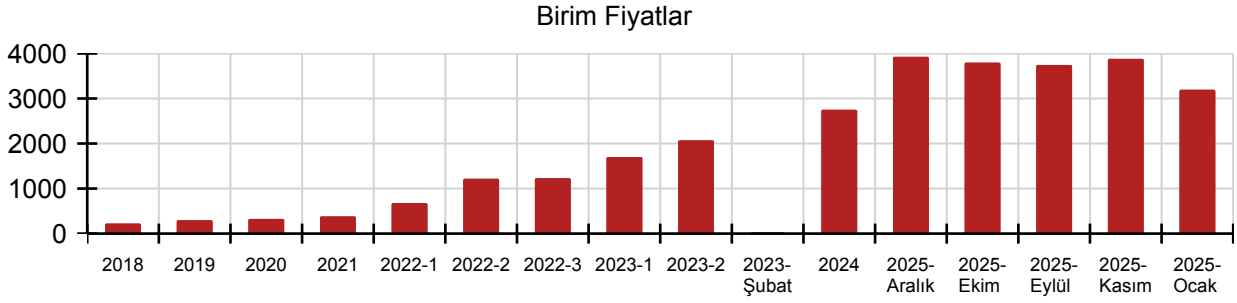

Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeriine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.1101 | | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.