

## 35.140.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2605 (783-105)

**Tanımı** 3x0.75 mm<sup>2</sup>, FVV, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	74,23	52,49	26,25
2025-Kasım	73,44	52,04	26,02
2025-Ekim	71,38	50,75	25,38
2025-Eylül	69,33	49,16	24,58
2025-Ocak	59,78	42,50	21,25
2024	29,00	16,20	8,10
2023-2	19,60	8,50	4,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14,00	5,30	2,65
2022-3	11,70	3,40	1,70
2022-2	10,85	2,60	1,30
2022-1	6,35	2,60	1,30
2021	4,20	2,00	1,00
2020	3,40	2,00	1,00
2019	3,30	1,90	0,95
2018	2,35	1,50	0,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

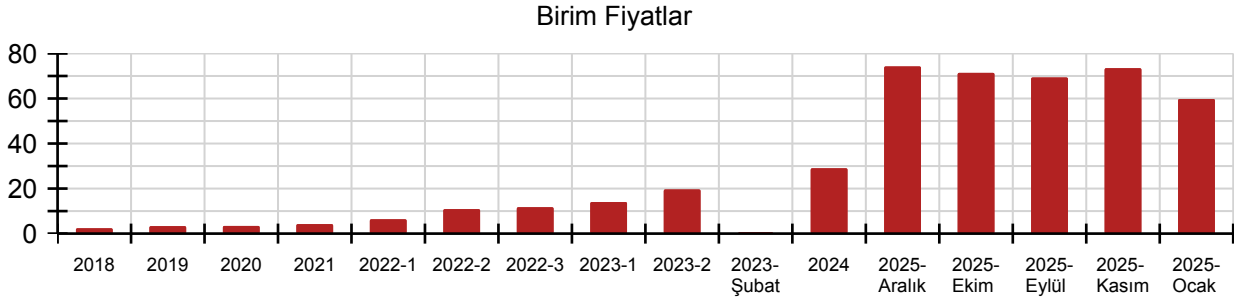

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliđe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

## 35.140.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2605		3 x 0.75 mm <sup>2</sup> FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,080000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.