

## 15.365.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.365.1028

**Tanımı** Alçı esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1122,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1112,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1096,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1076,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 925,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 685,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 482,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 355,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 289,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 278,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 223,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 142,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.365.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

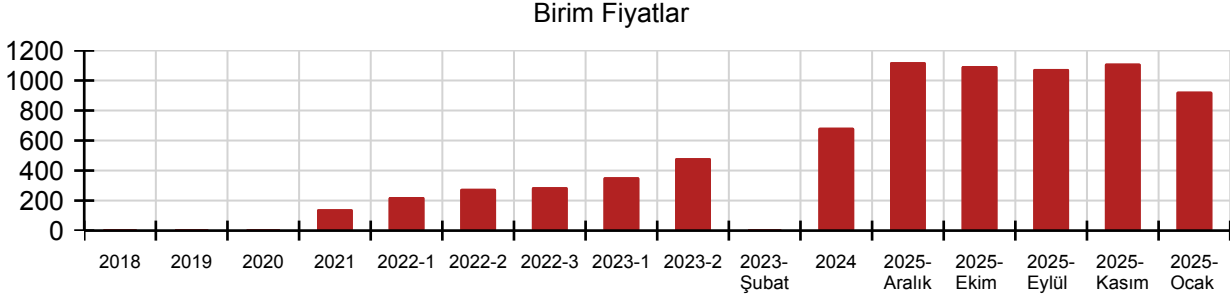

### Yapım Şartları

Detayları 15.190.1019'da belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m<sup>2</sup> sarfiyat ile akrilik esaslı PVC yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen PVC (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü:

- 1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
- 2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir.

Not:

- 1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.
- 2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.365.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                     | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                    |                |          |
| 10.240.6003 | 04.443/A2C      | Homojen (Grup: T) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm <sup>3</sup> ) (Kalıcı batma $\leq 0.10$ mm) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 10.240.6058 | 04.443/C9A      | Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı                                                                                                             | kg             | 0,350000 |
| 15.190.1019 |                 | Alçı esaslı kendiliğinden yerleşen harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması                                             | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Alçı Esaslı kendiliğinden yerleşen harç (2mm)                                                                                              |                |          |
| 10.240.6053 | 04.443/C4       | Kaynak kordonu                                                                                                                             | m              | 0,800000 |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                    |                |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                                         | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1        | Birinci sınıf usta yardımcısı                                                                                                              | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                   | Saat           | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                          |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.