

25.625.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.3501 (590-951)

Tanımı 80 mm dolgulu, Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3709,13	722,61	361,31
2025-Kasım	3647,38	716,41	358,21
2025-Ekim	3611,88	698,61	349,31
2025-Eylül	3554,03	676,71	338,36
2025-Ocak	2968,75	585,00	292,50
2024	2208,50	443,50	221,75
2023-2	1513,75	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1121,25	163,75	81,88
2022-3	1017,25	105,63	52,82
2022-2	992,88	81,25	40,63
2022-1	568,75	81,25	40,63
2021	376,25	54,53	27,27
2020	301,00	44,70	22,35
2019	243,00	38,00	19,00
2018	192,00	30,00	15,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

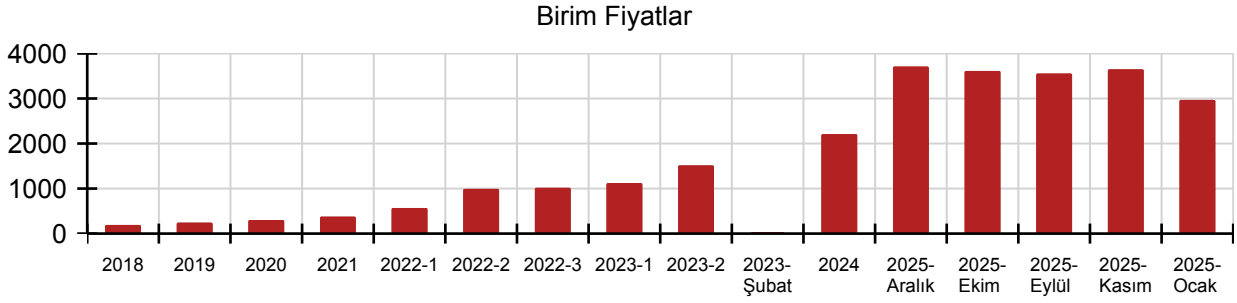

Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m³ yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², en az 125 gr/m² galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, $\lambda=0,022$ W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.3501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.3501		80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.