

## 25.625.3604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.625.3604 (590-964)</b>
<b>Tanımı</b>	150 mm dolgulu, Bir yüzü Krom kaplı,diğer yüzü PVC kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5943,93	722,61	361,31
2025-Kasım	5840,61	716,41	358,21
2025-Ekim	5791,85	698,61	349,31
2025-Eylül	5707,11	676,71	338,36
2025-Ocak	4752,50	585,00	292,50
2024	3529,75	443,50	221,75
2023-2	2506,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2027,50	163,75	81,88
2022-3	1879,79	105,63	52,82
2022-2	1855,41	81,25	40,63
2022-1	1030,00	81,25	40,63
2021	696,25	69,54	34,77
2020	557,00	57,00	28,50
2019	465,00	48,10	24,05
2018	347,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

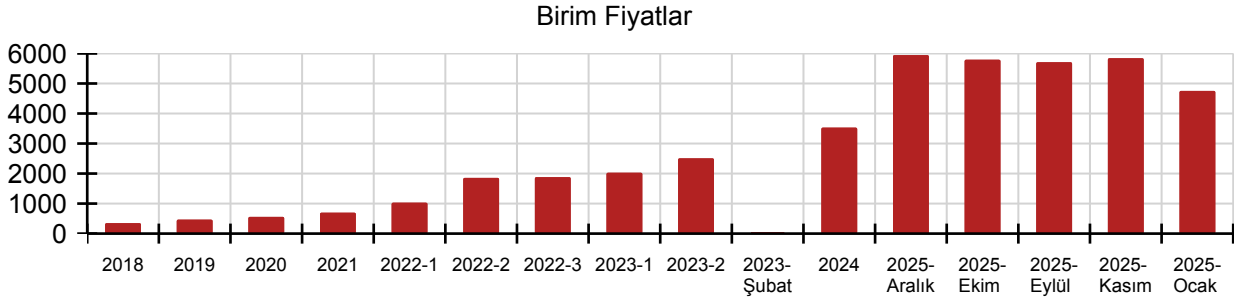

### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, en az 125 gr/m<sup>2</sup> galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla,  $\lambda=0,022$  W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.3604		150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m <sup>2</sup>	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.