

## 15.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.220.1122

**Tanımı** 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600 -800 kg/m<sup>3</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	984,80	0,00	0,00
2025-Kasım	975,11	0,00	0,00
2025-Ekim	953,58	0,00	0,00
2025-Eylül	933,46	0,00	0,00
2025-Ocak	825,48	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

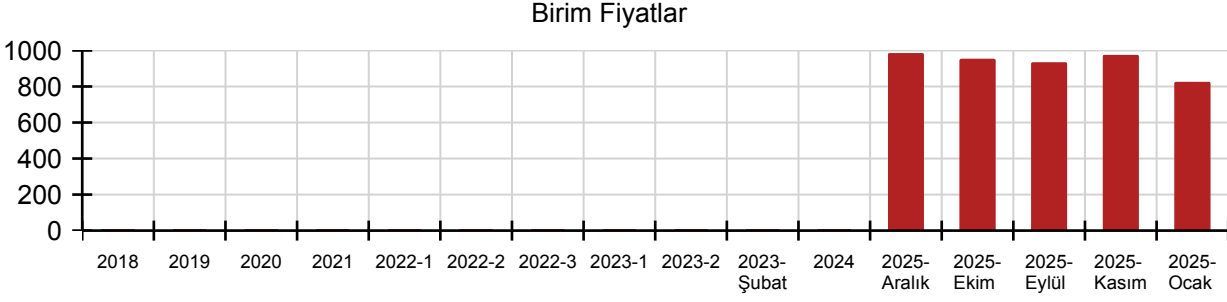

### Yapım Şartları

Projesine göre düşey delikli tuđla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2032	04.016/D02	240x145x235 mm Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (W Sınıfı Lamba ve Zivana Sistemli İzolasyon Tuğlaları - Brüt Kuru Birim Hacim Kütleli 600-800 kg/m <sup>3</sup> )	Adet	17,000000
		Zayıf dahil		
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m <sup>3</sup>	0,014000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,640000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,280000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.