

15.305.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.305.1005 (Y.18.201/B101)
Tanımı	Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	44,55	0,00	0,00
2018	50,43	0,00	0,00
2019	59,13	0,00	0,00
2020	64,39	0,00	0,00
2021	72,95	0,00	0,00
2022-1	119,11	0,00	0,00
2022-2	201,18	0,00	0,00
2022-3	204,74	0,00	0,00
2023-1	289,78	0,00	0,00
2023-2	340,65	0,00	0,00
2024	384,81	0,00	0,00

15.305.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

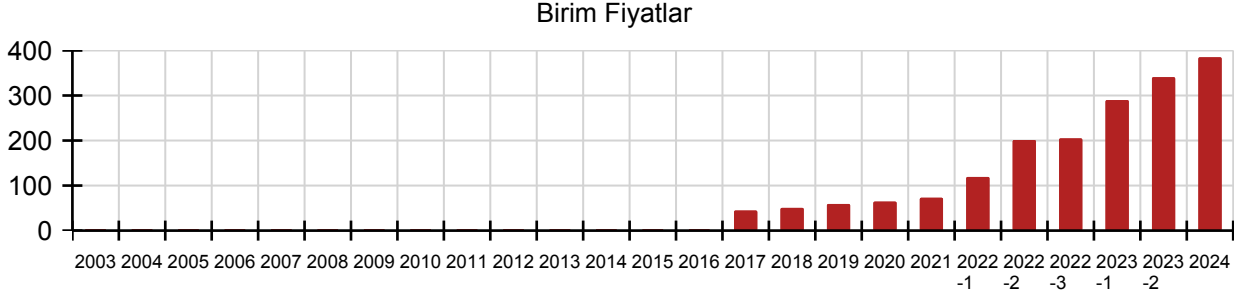

Yapım Şartları

Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak ya da eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının aşık latasını ortalayacak şekilde yapıştırılması, gerektiğinde aşık latası üzerinden sabitlenmesi ve el ile sıkıştırılması, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı mahya kiremidinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.

Ölçü:

Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.305.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4201	04.040/03A	Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Adet	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,002500
		Zaiyatıyla		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,010000
		(Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)		
10.130.4202	04.040/03B	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı)	m	1,050000
		Zaiyatıyla		
10.130.4203	04.040/03C	Mahya tespit aparatı	Adet	3,000000
10.130.4009	04.039/B101	Bağlantı parçaları (mahya) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m	1,050000
		Zaiyatıyla		
		İşçilik:		
10.100.1016	01.016	Kiremitçi tipi çatı kaplamacısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.