

## 15.341.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.341.2101

**Tanımı** 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa Ekstrüde Polistren levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 722,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 474,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 339,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

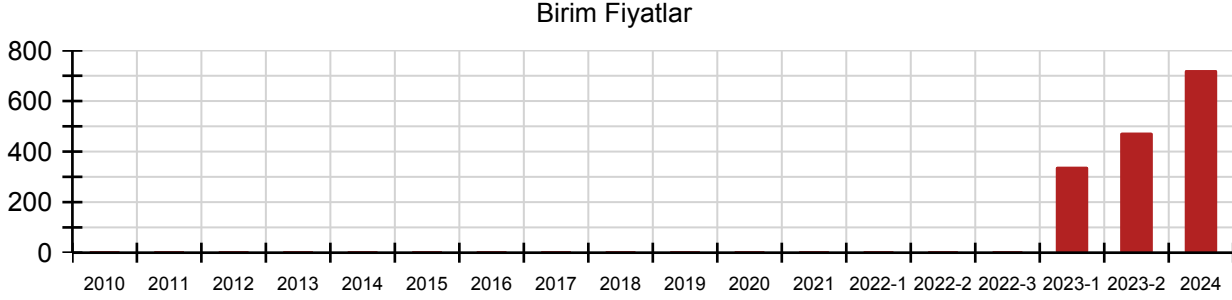

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının uygulanacağı duvar yüzeyi üzerine, 5 cm kalınlıktaki ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m<sup>2</sup> ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha üzerine m<sup>2</sup> ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m<sup>2</sup> ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Belirli sıcaklık ve nem etkisi altında boyut kararlılığı en fazla %5 (DS (70,90) sınıfı) olan, kalınlık toleransı en az  $\pm 1,5$  mm, T2 sınıfı yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı XPS levhalar
- 2) Ekstrüde Polistren Levhalar (XPS) ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı yapılacak ısı yalıtım hesabına göre tespit edilecektir.
- 3) Kat yüksekliğinin 3 m'yi geçtiği uygulamalarda plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespit edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 10.310.1512 |                 | Yüzeje dik çekme mukavemeti en az 200 kPa (sadece profilili uygulamalar için), Sıvalı ve Profilili Uygulamalar, Belirli sıcaklık ve nem etkisi altında boyut kararlılığı en fazla %5 (DS(70,90) sınıfı) olan, kalınlık toleransı en az ±1,5mm, T2 sınıfı yüzeyi p | m3     | 0,052500 |
| 10.330.2503 | 04.480          | Isı yalıtım levhaları yapııştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı)                                                                                                                                                                                             | kg     | 4,000000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 10.330.2501 | 04.479          | Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)                                                                                                                                                  | m²     | 1,100000 |
| 10.330.2505 | 04.481          | Isı yalıtım sıvası (çimento esaslı polimer katkılı, elastik)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 5,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                                                                                                                                                | m³     | 0,002500 |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 0,600000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)                                                                                                                                                                                                       |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.