

15.265.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.265.1003	(Y.18.462/003)
Tanımı	5 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	42,01	0,00	0,00
2015	44,56	0,00	0,00
2016	48,03	0,00	0,00
2017	54,63	0,00	0,00
2018	65,23	0,00	0,00
2019	76,99	0,00	0,00
2020	88,83	0,00	0,00
2021	116,04	0,00	0,00
2022-1	197,80	0,00	0,00
2022-2	246,43	0,00	0,00
2022-3	253,55	0,00	0,00
2023-1	326,95	0,00	0,00
2023-2	410,85	0,00	0,00
2024	531,08	0,00	0,00

15.265.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

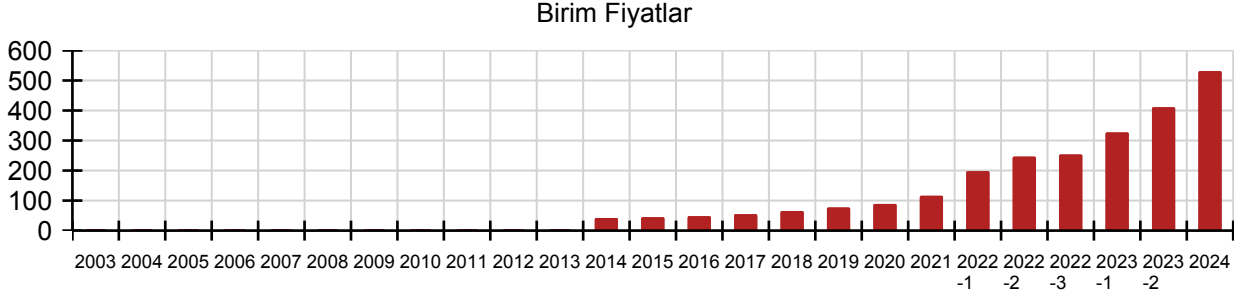

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 5 mm kalınlıkta HDPE levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dübel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, HDPE esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynağıyla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.

Not:

- 1) Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.
- 2) Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için HDPE esaslı olmaları gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.265.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.6304	04.632/26D	5 mm kalınlıkta HDPE Levhalar (TS 6095 EN ISO 14632) (Her renkte) (UV dayanımlı olan/olmayan)	m²	1,050000
		(Zaiyat dahil)		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	0,200000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	3,000000
10.330.6308	04.632/26Z	HDPE Kaynak Elektrodu	kg	0,070000
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.