

## 15.341.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.341.2063

**Tanımı** Basma mukavemeti en az 200 kPa,  $0.040 < \text{Isıl iletkenlik katsayısı} < 0.045 \text{ W/(m.K)}$  olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 326,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 246,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 219,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

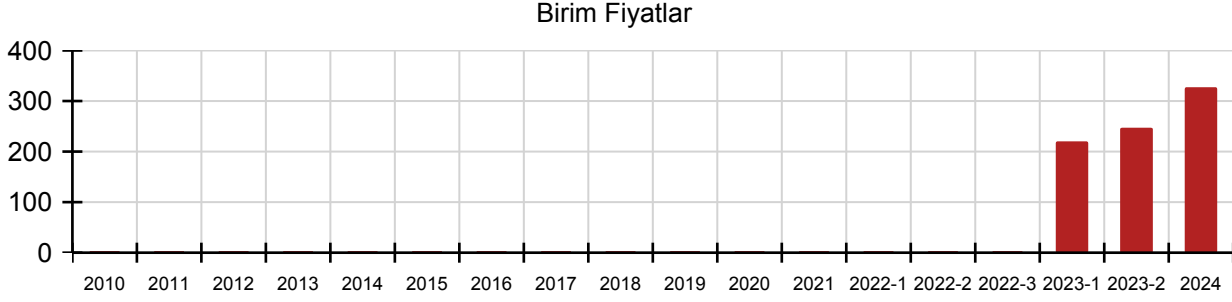

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

1) Ekstrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Üzeri gezilemeyen ters teras çatılarının yalıtımında;

a- Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır.

b-Ters teras çatı detayları için Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT (2) 5 sınıfı ve tam daldırma ile uzun süreli su emmesi %0,7'den küçük olan [WL (T) 0,7 sınıfı] olan,

c) Basma mukavemeti en az 200 kPa

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
| 10.310.1581 |                 | Basma mukavemeti en az 200 kPa<br>(üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda)<br>0.040<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.045 W/<br>(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve<br>sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı<br>DLT(2)5 sınıfı ve tam daldırma ile uzun<br>sürelili su emmesi %0, | m3     | 0,105000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 0,150000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey<br>taşıma ve boşaltma)                                                                                                                                                                                                                       |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.