

## 15.341.2085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.341.2085

**Tanımı** 6 cm kalınlıkta 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.040 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 217,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 251,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 340,06       | 0,00          | 0,00            |

## 15.341.2085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

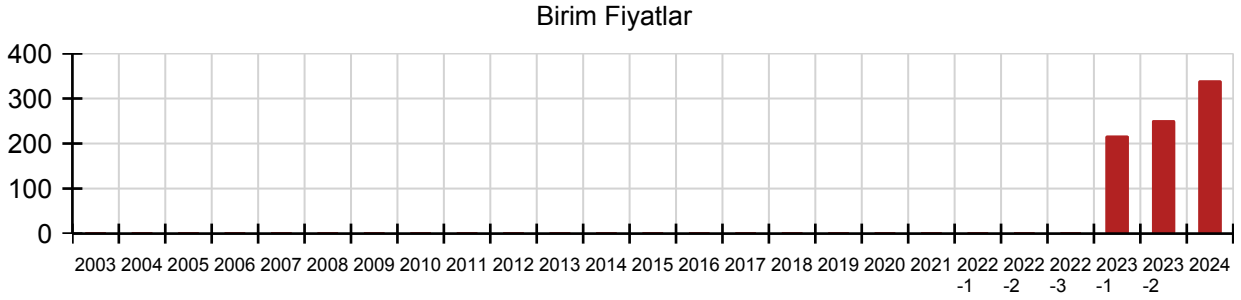

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m<sup>2</sup> ye 6 adet sarf edilecek şekilde yalıtım pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 6 cm kalınlıktaki XPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen yalıtım piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not:

- 1) Ekstrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
- 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında;  
a- Isı yalıtım plakalarının her iki yüzü de zırlı olmalıdır.
- 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.
- 4) Isı yalıtım levhaları üzerine dreanaj ve koruma levhası uygulanacak ise, yalıtım piminin uzunluğu drenaj levhası da monte edebilecek şekilde seçilmelidir.
- 5) Toprak temaslı duvar detayları için Difüzyon ile su emmesi WD (V) 3 sınıfı ve donma çözünme direnci FTCD2 sınıfı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.341.2085 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 10.310.1602 |                 | Basma mukavemeti en az 400 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.040 W/(m.K) olan XPS levhalar, Difüzyon ile su emmesi WD(V)3 sınıfı ve donma çözünme direnci FTCD2 sınıfı olan XPS levhalar | m3     | 0,063000 |
| 10.330.6442 | 04.632/51B      | 6 cm uzunlukta Kendinden yapışkanlı, metal izolasyon pimleri                                                                                                                                    | Adet   | 6,000000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)                                                                                                                                                                                  |        |          |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                                                                                                                | Saat   | 0,250000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)                                                                                                                                     |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.