

## 15.405.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.405.1114

**Tanımı** Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm<sup>2</sup> < Yüzey Alanı ? 3600 cm<sup>2</sup>, her türlü yüzey işlemli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 15.405.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

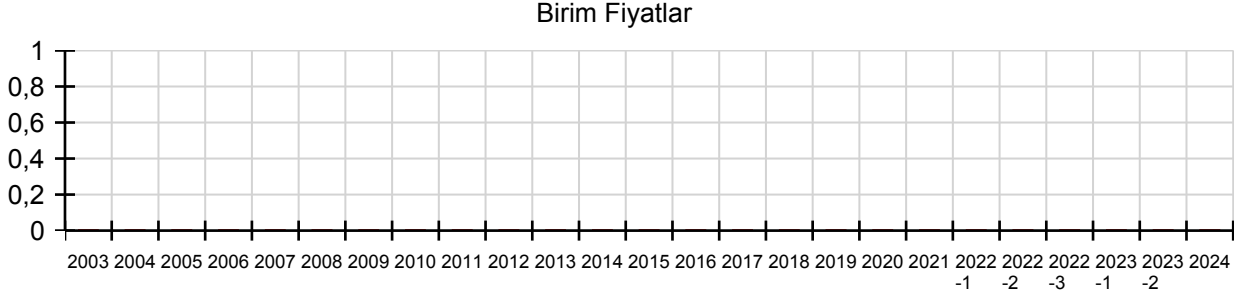

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı. Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.405.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                                                             |                |          |
| 10.240.4824 | 04.409/064      | Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2)<br>Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa<br>Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey<br>Alanı <= 3600 cm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                                                        |                |          |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento<br>dozlu harç yapılması                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı<br>derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)                                                                           | kg             | 0,500000 |
| 10.300.1601 | 04.508          | Arap sabunu (TS 54)                                                                                                                                 | kg             | 0,100000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik                                                                                                                                             |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                                                                                               | Saat           | 1,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                            | Saat           | 1,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                            | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey<br>taşıma, boşaltma)                                                                                            |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.