

15.330.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.330.1008 (Y.18.245/008)

Tanımı Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,58	0,00	0,00
2014	12,83	0,00	0,00
2015	13,24	0,00	0,00
2016	15,09	0,00	0,00
2017	16,44	0,00	0,00
2018	17,65	0,00	0,00
2019	21,83	0,00	0,00
2020	25,86	0,00	0,00
2021	33,13	0,00	0,00
2022-1	56,03	0,00	0,00
2022-2	64,99	0,00	0,00
2022-3	72,18	0,00	0,00
2023-1	100,54	0,00	0,00
2023-2	137,24	0,00	0,00
2024	209,19	0,00	0,00

15.330.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

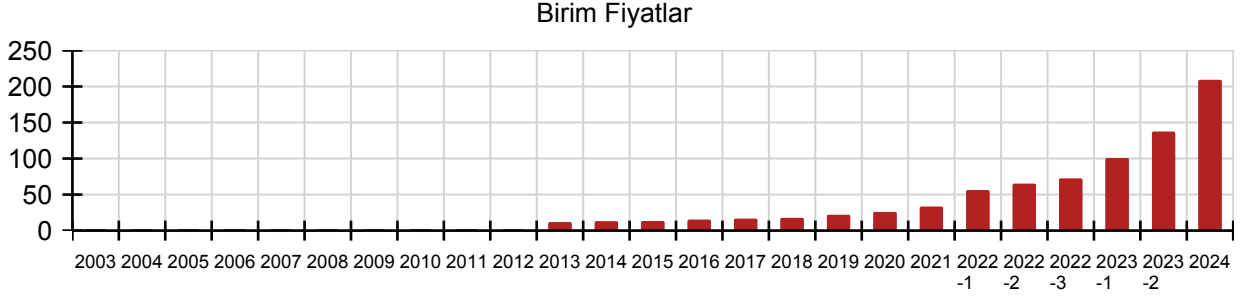

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı. Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.330.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5192	04.626/05B	3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)	m²	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1008	04.271/01	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	kg	0,030000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,100000
		(Yakıt karşılığı)		
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.