

15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.555.1001 (Y.17.301/01)
Tanımı	1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	29,19	0,00	0,00
2016	31,43	0,00	0,00
2017	32,90	0,00	0,00
2018	39,88	0,00	0,00
2019	50,44	0,00	0,00
2020	59,31	0,00	0,00
2021	75,51	0,00	0,00
2022-1	121,30	0,00	0,00
2022-2	146,73	0,00	0,00
2022-3	157,04	0,00	0,00
2023-1	198,89	0,00	0,00
2023-2	264,30	0,00	0,00
2024	408,59	0,00	0,00

15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

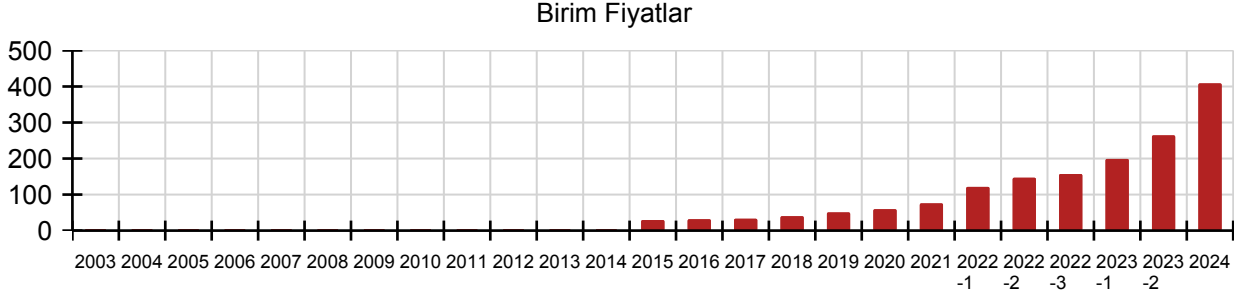

Yapım Şartları

Betonarme duvar, beton harpuřta vb. matkap ile delinince dađılmayacak yzney zzerine, ort. 2,5 m mesafe ile it diređinin monte edileceđi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yzseklikte 50x50x1,5 mm ebadlarında 120x120x5 mm flanřlı sıcak daldırma galvaniz zzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin řakzlınde ve aynı dođrultuda olmak zzeri 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yzseklikte Ø 4,5 mm apında, 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bzkzmlz sıcak daldırma galvaniz kaplama zzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk zzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her turlz malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yzkleme, yatay ve dzřey tařıma, bořaltma iřilik, ara ve gere giderleri, yzklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölz: Projesindeki boyutlar zzerinden ölzzlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1501	04.278/2E01	1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)	m	1,000000
10.480.1511	04.278/2K01	1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapakı dahil)	Adet	0,400000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	0,800000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	1,650000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.