

15.535.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.535.1035 (23.243/27)
Tanımı	60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	57,14	0,00	0,00
2014	58,90	0,00	0,00
2015	62,61	0,00	0,00
2016	65,73	0,00	0,00
2017	71,03	0,00	0,00
2018	72,66	0,00	0,00
2019	91,41	0,00	0,00
2020	100,76	0,00	0,00
2021	132,95	0,00	0,00
2022-1	211,58	0,00	0,00
2022-2	263,94	0,00	0,00
2022-3	278,79	0,00	0,00
2023-1	346,58	0,00	0,00
2023-2	490,53	0,00	0,00
2024	693,10	0,00	0,00

15.535.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

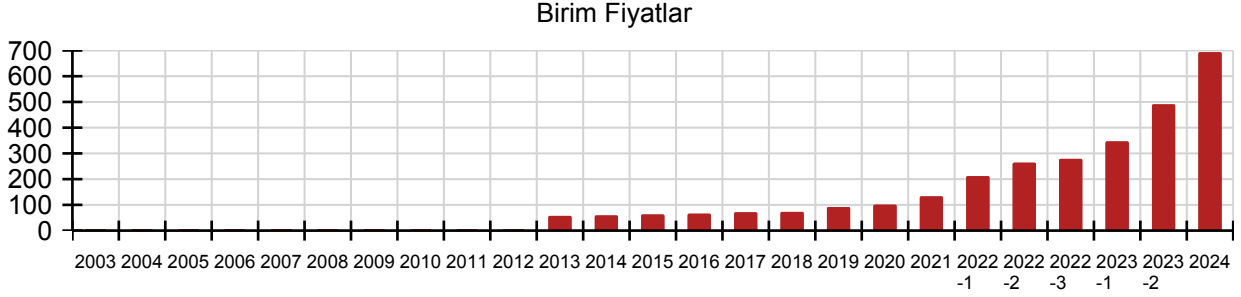

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması tavan kenarlarına min 0,50 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü:

- 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.
- 2) 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.535.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.240.6612	04.714/T09	60x60 cm, 0,50 mm kalınlığında, galvanize sacdan mamul delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3052	04.714/P1B	Gizli taşıyıcı profil, minimum 0,60 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri	m	2,610000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3054	04.714/P1D	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili, minimum 0,50 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri	m	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.3056	04.714/P1F	Birleşim klipsi, 0,50 mm kalınlığında	Adet	1,470000
10.200.3055	04.714/P1E	Taşıyıcı ek parçası, minimum 0,50 mm kalınlığında	Adet	0,470000
10.200.3057	04.714/P1G	Bastırma klipsi, 0,50 mm kalınlığında	Adet	2,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
		İşçilik :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.