

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5220

**Tanımı** Ø=100, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2384,75      | 727,25        | 363,63          |
| 2023-2 | 1415,63      | 440,63        | 220,32          |
| 2023-1 | 1020,63      | 270,63        | 135,32          |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

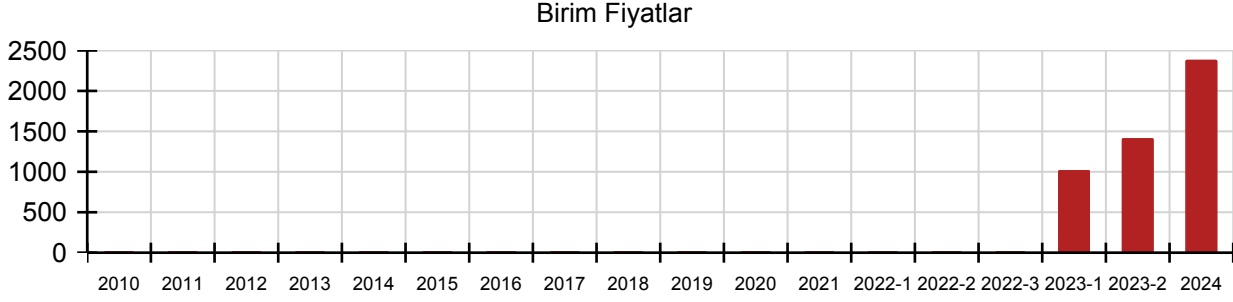

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                             |        |          |
| 20.288.5220 |                 | Ø 100 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 0,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                  | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                         | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.