

## 25.225.3008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.225.3008 (165-728)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | Panel radyatör, (Tip 11) 300  |
| <b>Birimi</b>  | m                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1195,25      | 294,00        | 147,00          |
| 2023-2 | 870,63       | 178,13        | 89,07           |
| 2023-1 | 658,25       | 109,50        | 54,75           |
| 2022-3 | 547,13       | 70,69         | 35,35           |
| 2022-2 | 530,81       | 54,38         | 27,19           |
| 2022-1 | 343,13       | 54,38         | 27,19           |
| 2021   | 222,18       | 35,65         | 17,82           |
| 2020   | 178,43       | 29,21         | 14,61           |
| 2019   | 154,61       | 24,86         | 12,43           |
| 2018   | 105,00       | 7,30          | 3,65            |
| 2017   | 84,50        | 6,35          | 3,18            |
| 2016   | 71,00        | 5,90          | 2,95            |
| 2015   | 66,50        | 4,90          | 2,45            |
| 2014   | 63,00        | 4,40          | 2,20            |
| 2013   | 61,00        | 4,00          | 2,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.3008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

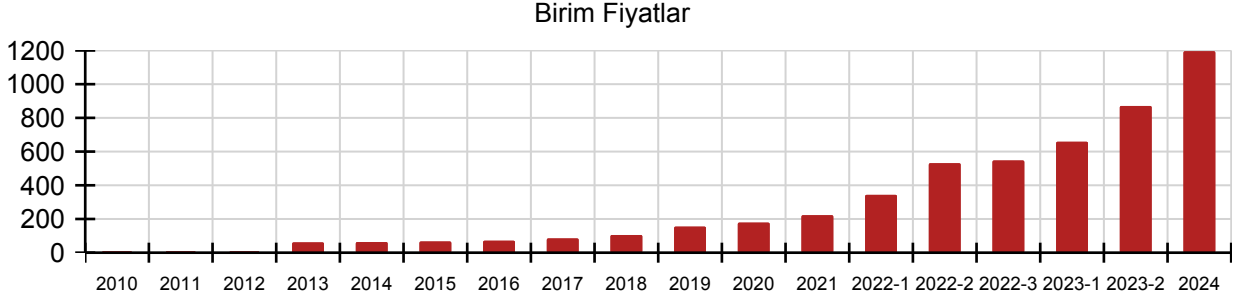

### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısıtıcı güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,1 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıtıcı güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.3008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                  |        |          |
| 20.225.3008 |                 | (Tip 11) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                             | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                       | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                              | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.