

## 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1404 (715-1354)</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | 3x800 A'e kadar, Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 32180,00     | 187,00        | 93,50           |
| 2023-2 | 15770,00     | 98,00         | 49,00           |
| 2023-1 | 13120,00     | 61,00         | 30,50           |
| 2022-3 | 9570,00      | 39,40         | 19,70           |
| 2022-2 | 9555,97      | 30,30         | 15,15           |
| 2022-1 | 6440,00      | 30,30         | 15,15           |
| 2021   | 3580,00      | 21,60         | 10,80           |
| 2020   | 3030,00      | 21,60         | 10,80           |
| 2019   | 2800,00      | 20,70         | 10,35           |
| 2018   | 2070,00      | 16,30         | 8,15            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

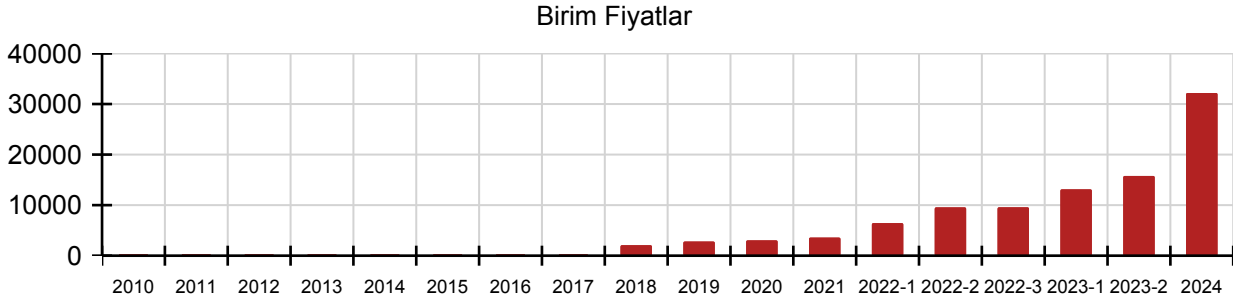

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

### 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 30.110.1404 |                 | 3 x 800A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                    | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                             | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                    | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.