

### 35.110.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1602 (715-1552)</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | 4x80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                       |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                           |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3730,00      | 187,00        | 93,50           |
| 2023-2 | 2930,00      | 98,00         | 49,00           |
| 2023-1 | 2420,00      | 61,00         | 30,50           |
| 2022-3 | 1760,00      | 39,40         | 19,70           |
| 2022-2 | 1745,97      | 30,30         | 15,15           |
| 2022-1 | 1010,00      | 30,30         | 15,15           |
| 2021   | 565,00       | 21,60         | 10,80           |
| 2020   | 482,00       | 21,60         | 10,80           |
| 2019   | 439,00       | 20,70         | 10,35           |
| 2018   | 326,00       | 16,30         | 8,15            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

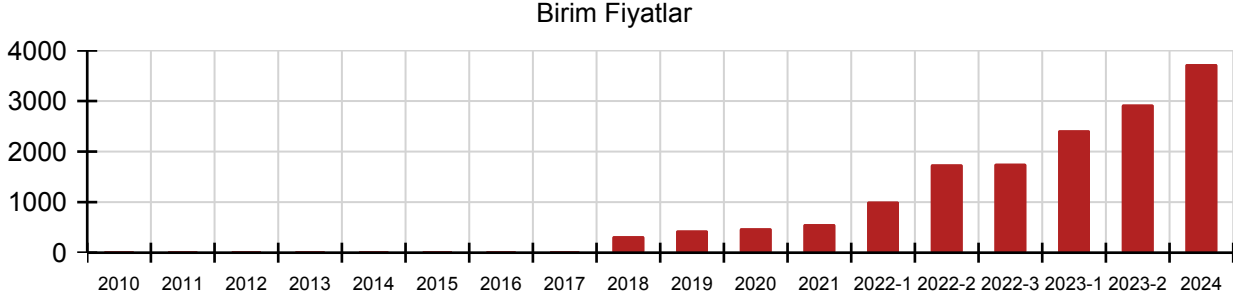

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

## 35.110.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                          |        |          |
| 30.110.1602 |                 | 4 x 80 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                     | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                     | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.