

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1332 (791-216)

Tanımı 3x6 mm² (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	290,00	84,50	42,25
2023-2	218,00	44,40	22,20
2023-1	162,00	27,70	13,85
2022-3	118,00	17,90	8,95
2022-2	113,03	13,70	6,85
2022-1	51,50	13,70	6,85
2021	31,40	10,50	5,25
2020	22,50	8,55	4,28
2019	20,40	7,75	3,88
2018	18,70	6,10	3,05
2017	17,90	5,30	2,65
2016	15,40	4,90	2,45
2015	14,50	4,05	2,03
2014	13,50	3,65	1,83
2013	11,00	3,30	1,65
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

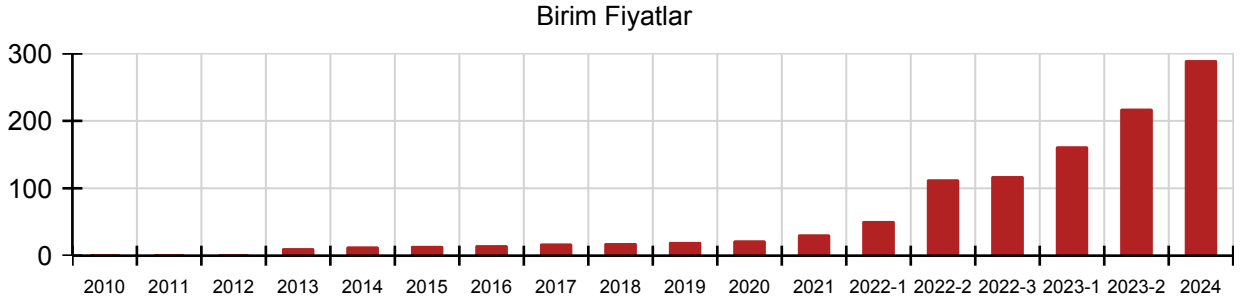

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1404		1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
20.300.1403		1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,440000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,330000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.