

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1337 (791-211)
Tanımı	3x50 mm ² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	910,00	116,00	58,00
2023-2	743,00	61,00	30,50
2023-1	571,00	37,90	18,95
2022-3	615,00	24,50	12,25
2022-2	608,62	18,80	9,40
2022-1	245,00	18,80	9,40
2021	140,00	14,40	7,20
2020	95,50	11,80	5,90
2019	86,50	10,70	5,35
2018	77,00	8,45	4,23
2017	62,00	7,35	3,68
2016	52,00	6,80	3,40
2015	50,50	5,65	2,83
2014	47,00	5,10	2,55
2013	39,00	4,60	2,30
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

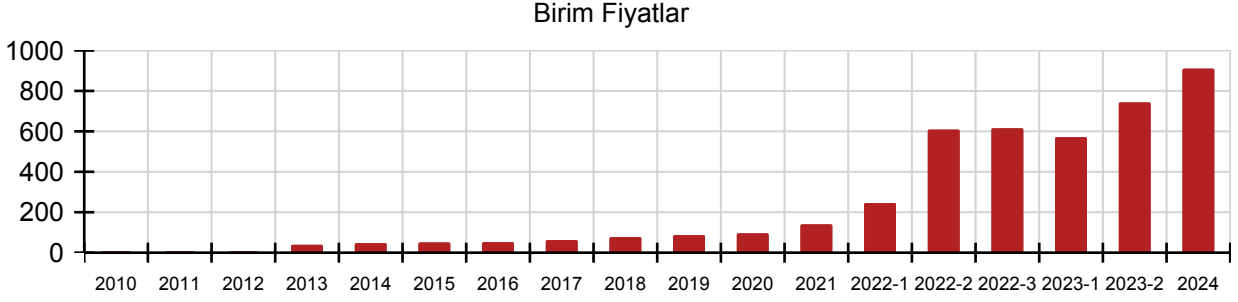

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1409		1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,370000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,690000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.