

35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1362 (791-220)
Tanımı	3x50+25 mm ² (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1100,00	116,00	58,00
2023-2	904,00	61,00	30,50
2023-1	696,00	37,90	18,95
2022-3	747,00	24,50	12,25
2022-2	740,62	18,80	9,40
2022-1	296,00	18,80	9,40
2021	168,00	14,40	7,20
2020	114,00	11,80	5,90
2019	103,00	10,70	5,35
2018	92,00	8,45	4,23
2017	74,00	7,35	3,68
2016	62,00	6,80	3,40
2015	60,50	5,65	2,83
2014	56,50	5,10	2,55
2013	46,70	4,60	2,30
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

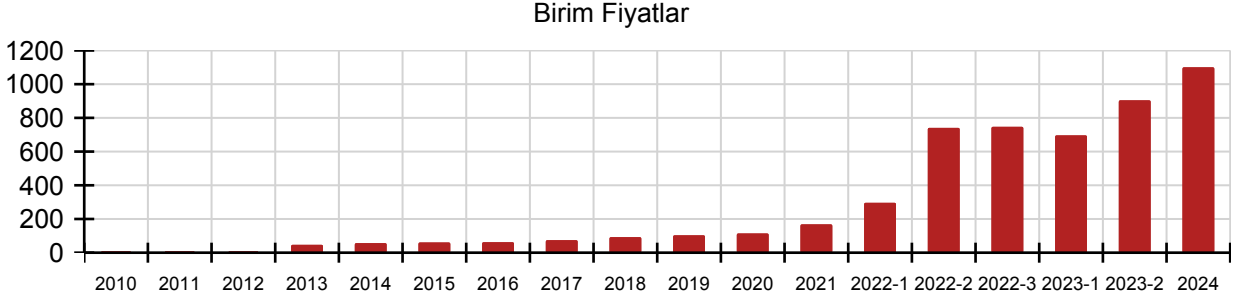

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1409		1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
20.300.1406		2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,410000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,840000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,620000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.