

### 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 35.150.1363 (791-219)                                                                                                                                                     |
| Tanımı  | 3x70+35 mm <sup>2</sup> (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: |
| Birimi  | m                                                                                                                                                                         |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                             |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                 |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1340,00      | 116,00        | 58,00           |
| 2023-2 | 1110,00      | 61,00         | 30,50           |
| 2023-1 | 857,00       | 37,90         | 18,95           |
| 2022-3 | 924,00       | 24,50         | 12,25           |
| 2022-2 | 917,72       | 18,80         | 9,40            |
| 2022-1 | 364,00       | 18,80         | 9,40            |
| 2021   | 206,00       | 14,40         | 7,20            |
| 2020   | 139,00       | 11,80         | 5,90            |
| 2019   | 126,00       | 10,70         | 5,35            |
| 2018   | 113,00       | 8,45          | 4,23            |
| 2017   | 90,50        | 7,35          | 3,68            |
| 2016   | 76,00        | 6,80          | 3,40            |
| 2015   | 74,50        | 5,65          | 2,83            |
| 2014   | 69,50        | 5,10          | 2,55            |
| 2013   | 57,79        | 4,60          | 2,30            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

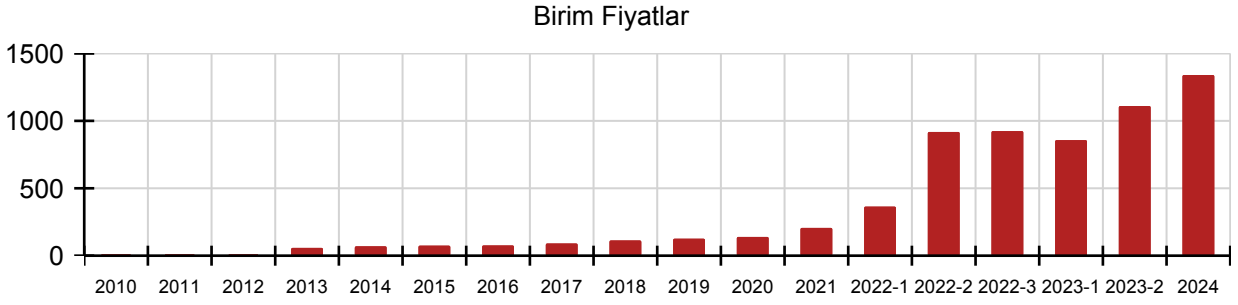

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

### 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                |        |          |
| 30.150.1410 |                 | 1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                                                                                                        | m      | 3,000000 |
| 30.150.1408 |                 | 1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                                                                                                        | m      | 1,000000 |
| 20.300.1406 |                 | 2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,440000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                    | Saat   | 0,880000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,650000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.