

35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1370 (791-227)
Tanımı	4x2.5 mm ² (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	212,00	84,50	42,25
2023-2	152,00	44,40	22,20
2023-1	111,00	27,70	13,85
2022-3	84,00	17,90	8,95
2022-2	79,48	13,70	6,85
2022-1	38,90	13,70	6,85
2021	24,50	10,50	5,25
2020	17,90	8,55	4,28
2019	16,20	7,75	3,88
2018	14,50	6,10	3,05
2017	13,70	5,30	2,65
2016	11,90	4,90	2,45
2015	11,00	4,05	2,03
2014	10,00	3,65	1,83
2013	8,30	3,30	1,65
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

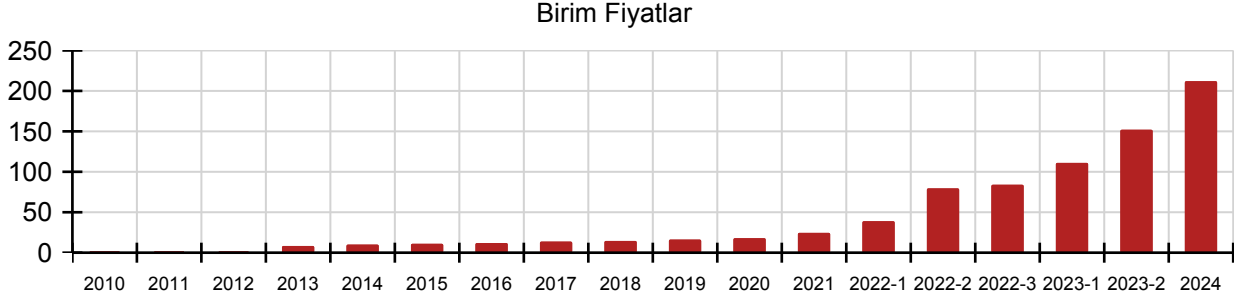

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,230000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,430000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,310000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.