

35.150.1371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1371 (791-226)

Tanımı 4x4 mm² (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,00	3,30	1,65
2014	13,50	3,65	1,83
2015	14,50	4,05	2,03
2016	15,40	4,90	2,45
2017	17,90	5,30	2,65
2018	18,70	6,10	3,05
2019	20,40	7,75	3,88
2020	22,50	8,55	4,28
2021	31,40	10,50	5,25
2022-1	51,50	13,70	6,85
2022-2	113,03	13,70	6,85
2022-3	118,00	17,90	8,95
2023-1	157,00	27,70	13,85
2023-2	212,00	44,40	22,20
2024	283,00	84,50	42,25

35.150.1371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

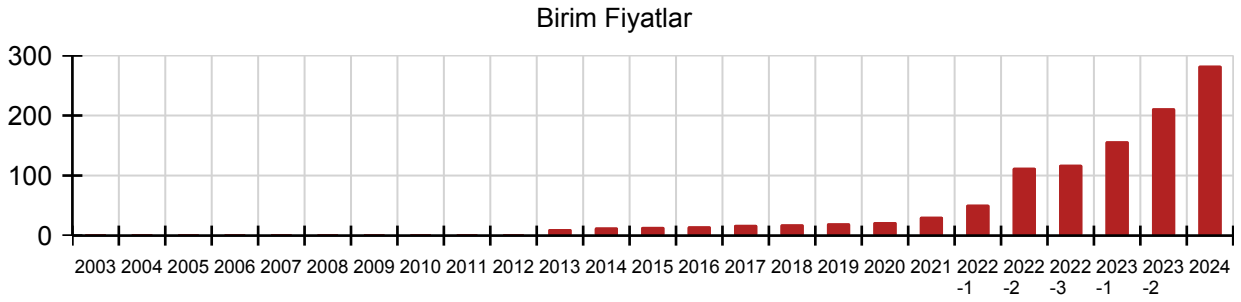

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1403		1x4 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
20.300.1403		1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,230000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,490000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.