

### 35.170.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.170.1302 (742-1452)</b>                                                                                                           |
| <b>Tanımı</b>  | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                               |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3260,00      | 89,50         | 44,75           |
| 2023-2 | 2080,00      | 41,60         | 20,80           |
| 2023-1 | 1690,00      | 26,00         | 13,00           |
| 2022-3 | 1420,00      | 16,80         | 8,40            |
| 2022-2 | 1285,71      | 12,90         | 6,45            |
| 2022-1 | 659,00       | 12,90         | 6,45            |
| 2021   | 413,00       | 9,15          | 4,58            |
| 2020   | 413,00       | 9,15          | 4,58            |
| 2019   | 392,00       | 7,80          | 3,90            |
| 2018   | 355,00       | 6,15          | 3,08            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

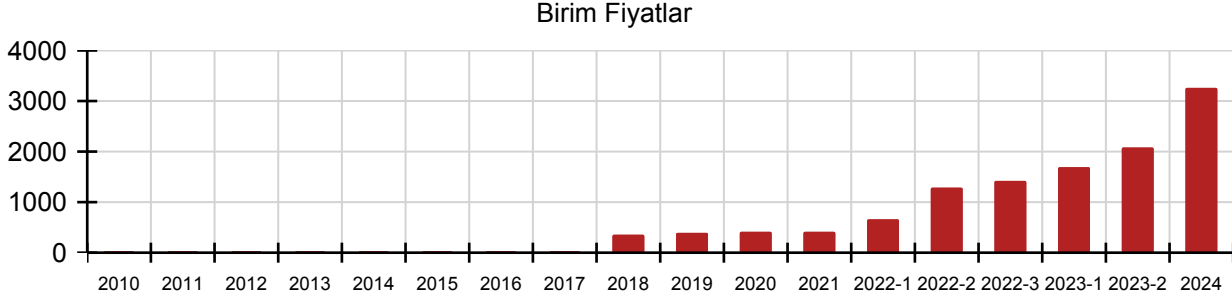

### Yapım Şartları

Gövdesi 0,5 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine sahip armatürün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir laboratuvarından alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK değeri verilen pozlarda koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır.

Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.170.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                |        |          |
| 30.170.1302 |                 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan). / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                    | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                           | Saat   | 0,300000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                       | Saat   | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.