

## 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.160.3102 (792-102)</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | Komütatör Sorti, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 694,00       | 365,00        | 182,50          |
| 2023-2 | 524,00       | 192,00        | 96,00           |
| 2023-1 | 408,00       | 133,00        | 66,50           |
| 2022-3 | 361,00       | 86,00         | 43,00           |
| 2022-2 | 341,00       | 66,00         | 33,00           |
| 2022-1 | 265,00       | 66,00         | 33,00           |
| 2021   | 164,00       | 46,80         | 23,40           |
| 2020   | 116,00       | 38,30         | 19,15           |
| 2019   | 110,00       | 36,40         | 18,20           |
| 2018   | 89,50        | 28,70         | 14,35           |
| 2017   | 75,50        | 25,00         | 12,50           |
| 2016   | 69,00        | 23,20         | 11,60           |
| 2015   | 64,00        | 18,50         | 9,25            |
| 2014   | 59,50        | 16,50         | 8,25            |
| 2013   | 54,00        | 15,00         | 7,50            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

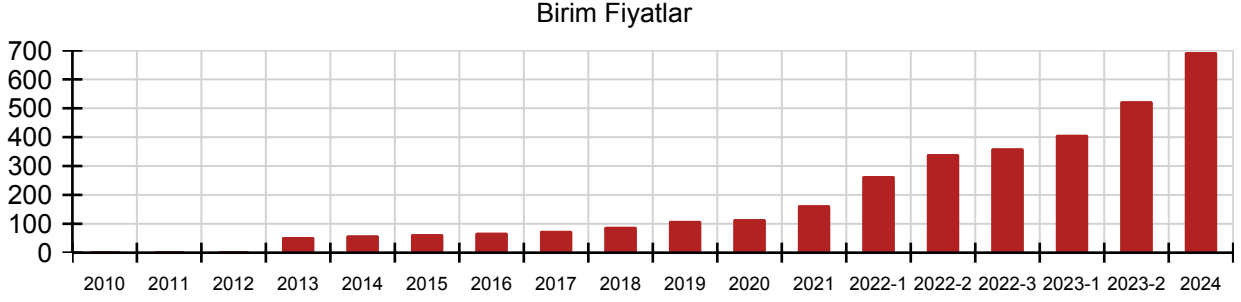

### Yapım Şartları

Halojen free alev yaymaz boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup>, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir).

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                             | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                |        |           |
| 30.150.1402 |                 | 1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                       | m      | 10,000000 |
| 30.150.1401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                       | m      | 20,000000 |
| 30.160.6201 |                 | 16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 12,500000 |
| 30.185.1102 |                 | Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)               | Ad     | 1,000000  |
| 30.185.1350 |                 | Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                                                          | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                 |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                           | Saat   | 1,530000  |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                    | Saat   | 3,100000  |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                           | Saat   | 2,190000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.