

## 25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.337.1102 (225-112)</b>                           |
| <b>Tanımı</b>  | 20 Ø mm (3/4"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                          |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2673,44      | 113,44        | 56,72           |
| 2023-2 | 1620,01      | 68,76         | 34,38           |
| 2023-1 | 1334,10      | 41,60         | 20,80           |
| 2022-3 | 1103,45      | 26,83         | 13,42           |
| 2022-2 | 1097,25      | 20,63         | 10,32           |
| 2022-1 | 673,13       | 20,63         | 10,32           |
| 2021   | 561,51       | 13,51         | 6,75            |
| 2020   | 449,46       | 11,06         | 5,53            |
| 2019   | 346,66       | 9,43          | 4,72            |
| 2018   | 332,00       | 50,50         | 25,25           |
| 2017   | 282,00       | 44,00         | 22,00           |
| 2016   | 257,00       | 40,90         | 20,45           |
| 2015   | 272,00       | 32,20         | 16,10           |
| 2014   | 286,00       | 28,80         | 14,40           |
| 2013   | 279,95       | 26,10         | 13,05           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

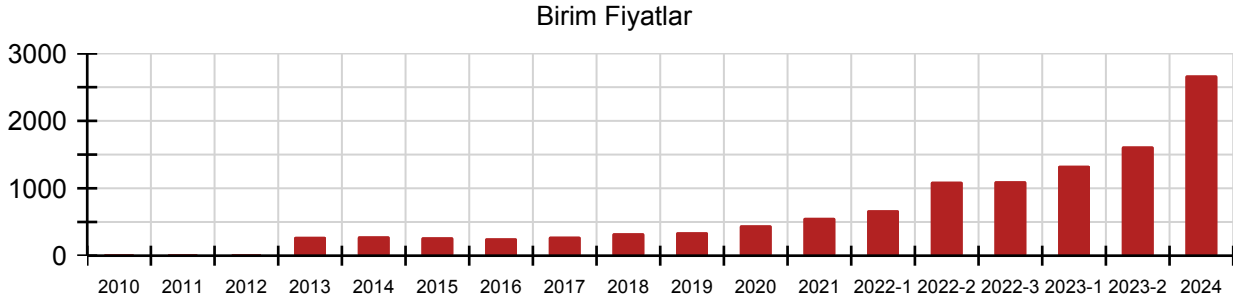

### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                               |        |          |
| 20.337.1102 |                 | 20 Ø mm. (3/4") / Boşaltmasız, Dişli<br>Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                    | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                           | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.