

25.400.3545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.400.3545 (241-845)
Tanımı	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm, Taş Yünü Et Kalınlığı: 40 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	328,83	76,33	38,17
2023-2	226,25	46,25	23,13
2023-1	160,71	28,21	14,11
2022-3	132,89	18,20	9,10
2022-2	128,70	14,01	7,01
2022-1	68,89	14,01	7,01
2021	45,41	9,19	4,59
2020	36,51	7,53	3,77
2019	31,61	6,40	3,20
2018	24,30	4,45	2,23
2017	30,70	13,20	6,60
2016	29,20	12,20	6,10
2015	25,00	9,60	4,80
2014	23,20	8,60	4,30
2013	20,15	7,80	3,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

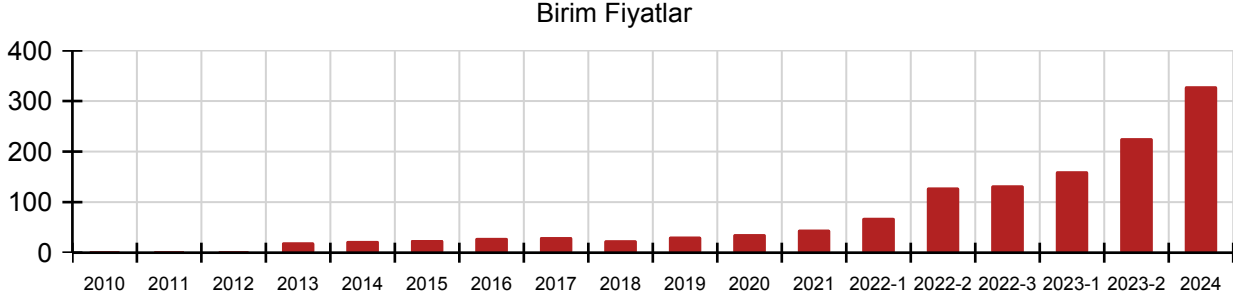

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3545 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.3545		Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,170000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.