

25.562.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.562.1205 (332-215)
Tanımı	Üç yollu DN 20, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2832,50	247,50	123,75
2023-2	1765,25	150,00	75,00
2023-1	1333,25	90,75	45,38
2022-3	747,38	58,50	29,25
2022-2	733,88	45,00	22,50
2022-1	462,50	45,00	22,50
2021	275,00	29,20	14,60
2020	213,00	23,90	11,95
2019	171,00	20,30	10,15
2018	166,00	16,00	8,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

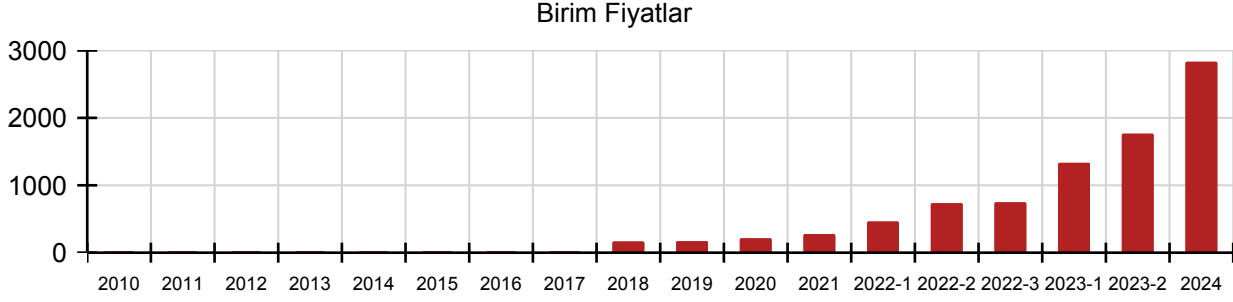

Yapım Şartları

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da dönel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.562.1205		Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.