

## 44.100.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.1703 (011.300)

**Tanımı** Monoraysız 90x220 cm Soğuk Oda Muhafaza Kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 870,00       | 80,00         | 0,00            |
| 2019   | 1042,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 799,00       | 73,00         | 0,00            |
| 2017   | 714,00       | 65,00         | 0,00            |
| 2016   | 626,00       | 57,00         | 0,00            |
| 2015   | 582,00       | 53,00         | 0,00            |
| 2014   | 550,10       | 49,31         | 0,00            |
| 2013   | 501,00       | 44,91         | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

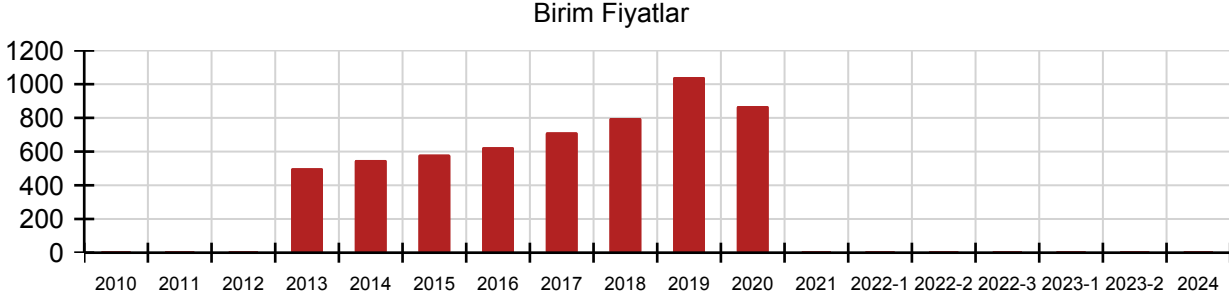

### Yapım Şartları

SOĞUK ODA MUHAFAZA KAPISI (Ölçü: Adet) (İHZARAT %60) Kapı kanadı olarak 13,5 cm kalınlığında (çıralı, kuru, 1'nci sınıf çamdan) çerçeve yapılması, her iki yüzüne 2 ila 2,5 cm kalınlıkta lambalı tahtalar ile kaplanması, iki yanına şevli pervaz takılması, iki kaplama arasına daha önce 15 cm kalınlığında dökme 2,5 ila 5 mm büyüklükte kırıntı ekspande izolasyon doldurulması, kaplamanın her iki yüzeyine su geçirmez bitümlü kağıt levha döşenmesi, kapı kanadının iç ve dıştan olmak üzere tamamının 2 mm'lik galvanizli sac ile kaplanması, menteşeli kitlelerin dıştan asma kilitle kilitlenebilir, oda içerden açılabilir ve çekme kabzalı tertiple yapılması, kapı kilit ve menteşelerinin kapının yukarıdan ve aşağıdan düzgünce kapatılmasını temin edecek tertipte yapılması, hava geçmesine karşı biri çerçevede diğeri kanatta tespit edilmiş iki sıra su emmez lastik fitiller ile madeni aksamı pasa mukavim cinsten olmak üzere montesi, madeni aksamın boyanması, monoray geçme yerlerine kapı kanadı ile açılıp kapanan lastik contalı klapeler yapılması, tek mil kapı heyetinin yalnız galvaniz vida, triton çivilerle yapılması ve bakteri üretimine müsait olmayan, soğukta çatlamayan tutkal ve boya kullanılması, kapı kanadı, kasası, yardımcı ankraj takozu ile her türlü malzeme ve işçilik dahil olarak projesine uygun şekilde imali ve idareye beğendirilmesi tam ve tek mil yerine takılması (Kapı ölçüleri net açıklık olarak)

Not 1 : Çilingir aksamın bronz ve kromajlı olması halinde fiyatlara %10 ilave yapılır. Not 2 : Galvaniz sacdan yapılan kapıların fiyatları Bankamız Birim fiyatlarından, paslanmaz çelikten yapılan kapıların fiyatları Bayındırlık Birim fiyatlarından alınacaktır.

## 44.100.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.