

KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/21.042
Tanımı	Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	957,50	0,00	0,00
2023-2	626,25	0,00	0,00
2023-1	450,65	0,00	0,00
2022-3	330,70	0,00	0,00
2022-2	285,70	0,00	0,00
2022-1	236,34	0,00	0,00
2021	145,61	0,00	0,00
2020	121,11	0,00	0,00
2019	104,11	0,00	0,00
2018	86,71	0,00	0,00
2017	73,36	0,00	0,00
2016	68,88	0,00	0,00
2015	57,06	0,00	0,00
2014	51,36	0,00	0,00
2013	48,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

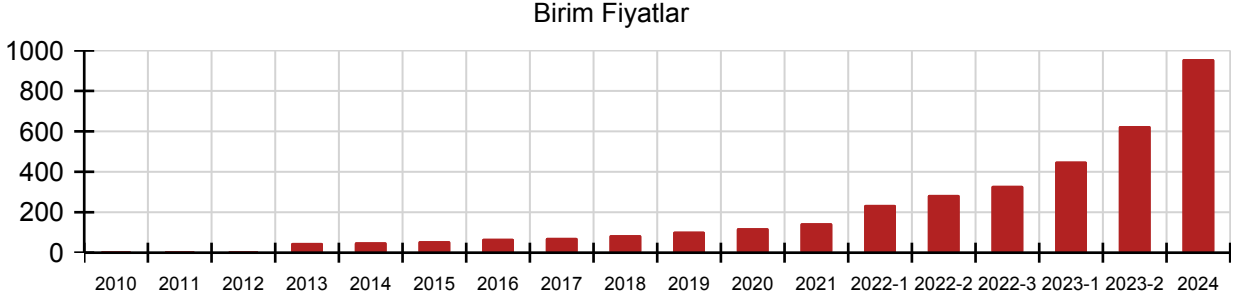

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprülerde düz yüzeyli, rendeli ve lamba zıvanalı beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Rendelenmiş ahşaptan lamba zıvanalı kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli ahşap, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayıtı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.042'deki "Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3=0,008		
		Rendeleme zayıatı 0,008x0,20=0,002		
		Kadron 0,030/5=0,006		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,027000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		Yapılması, Sökülmesi ve Temizlenmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Not: Poz KGM/21.001 deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.